

## 精華町地区集会所LED照明賃貸借業務 仕様書

### 1 業務の目的

蛍光灯器具の生産中止や令和9年末の蛍光灯の製造中止に向け、地区集会所の照明LED化を行い、球切や器具交換リスクに備えるもの。

### 2 適用範囲

本仕様書は「精華町地区集会所LED照明賃貸借業務」に適用する。

### 3 電気用品安全法(PSE)

電気用品安全法上の技術基準の内容に準拠するものとする。

### 4 履行概要

#### (1) 履行場所

精華町地区集会所 31 箇所（別紙1の通り）

#### (2) 賃貸対象

ア LED照明器具及び付属品と機器の取付け  
イ その他、取付けに必要な資材

#### (3) 数量及び設置場所

別紙2「LED照明仕様一覧表」のとおり

#### (4) 設置期限

令和9年3月31日

#### (5) 賃貸借期間

令和9年4月1日から令和14年3月31日（60か月（5年））

#### (6) 賃貸借料支払い条件

毎月末締め60回払いとし、請求書受領後30日以内とする。

#### (7) 賃貸借契約期間満了時の取り扱い

賃貸借契約期間が満了し、精華町（以下「発注者」という）が賃貸借料を完済した時に、本賃貸借物品の所有権を受注者から発注者に無償で帰属するものとする。

#### (8) 特記事項

- ①本契約は地方自治法第214条に規定する債務負担行為による長期継続契約とする。
- ②受注者に代わりリース会社が当該機器の所有および賃貸料債権を有するときは、当該リース会社を含めた3者契約とする。  
ただし、当該リース会社についても、本件入札参加資格要件等を整えていること。

### 5 履行内容

#### (1) LED照明器具（物品）の調達

照明器具、照明部材及び光源（LED）は、新品であること。

#### (2) 既設照明の撤去、処分

#### (3) 照明器具の設置作業

#### (4) 照明器具の保守（保険加入含む）

### 6 照明器具（物品）仕様

#### (1) 共通

- ア LED照明器具の定格光束、定格消費電力、交換方式は別紙2「LED照明仕様一覧表」に示す性能を有する照明を調達すること。性能を満たさないLED照明器具での入札及び設置は認めないものとする。同等品として、下記（イ）、（ウ）を満たし、光束値（1m）は規定数値以上かつ消費電力（W）は規定数値以下の製品は認める。
- イ 照明器具は、JIL5004「公共施設用照明器具」の「ベースライト形」「ダウンライト形」「高天井形」「確認外」のすべてに登録対応器種を有し、日本国内に本社を有するメーカーの製品とすること。同等品についても同様とする。

ウ 照明器具は、一般社団法人公共建築協会の「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」により評価を受けた「電気設備機材等評価名簿」(LED照明器具(一般屋内用に限る。))に記載があるメーカーの製品とすること。

エ 光源(LED)寿命は、40,000時間(光束維持率70%)以上の製品とすること。

オ 照明器具には、本契約の賃貸借物品であることを判別しやすいようにラベル等を付すること。

カ ISO9001(品質)の認証取得工場で製造していること。

キ ISO14001(環境)の認証取得工場で製造していること。

(2) 一体型ベースライトに関して、電源はユニット側に内蔵されている仕様であること。

(3) 直管型LEDランプ

ア G13口金を持つランプとし、既設器具を活用すること。

イ ランプに電源を内蔵した製品とすること。

ウ 既設器具の安定器をバイパス(切り離し)し、直接ソケットに給電するように施工し、電源内蔵型のLED直管ランプに代替えること。

エ 既設安定器のバイパス(切り離し)を必要としないLED直管ランプは不可とする。

(4) 同等品確認申請

参考品以外での入札参加および納入を希望する者は、質疑受付期間内に、別紙3「同等品申請書」へ申請する製品の品番・光束(1m)・消費電力(W ※100V時)を記載の上、同等品として性能を証明できるカタログもしくは仕様図を併せて発注者に提出し、質疑回答による承認を得た製品を同等品として認める。質問受付期間及び上記申請方法以外での同等品確認申請については認めないものとする。

## 7 工事(設置)仕様

(1) 契約後、速やかに設置計画(工程表、作業体制)について発注者と協議すること。

(2) 設置前に現場調査、回路調査等を十分に行い、作業を実施すること。また、調査等において仕様書との相違を発見した場合には速やかに発注者へ報告し協議すること。

(3) 設置作業に使用する雑材は全て新品とする。

(4) 設置作業にあたっての安全管理については事前に打合せを行い、受注者の負担で安全確保に必要な措置を講じること。また、設置作業により生じた施設設備、電気機器等への不具合や事故については、受注者の負担により対処すること。

(5) 直管型LEDランプへの更新箇所は既存蛍光灯器具の安定器をバイパスし、直接ソケットに給電するよう必要な結線替え等は必ず行うこととする。なお、安定器は残置とする。

(6) 直管型LEDランプへの更新に伴い、既設器具のソケットが故障もしくはひび割れ等著しく劣化している箇所があった場合は発注者へ報告し、対応方法や費用等について発注者と協議すること。

(7) 設置作業において発生する軽微な補修・開口作業等については石綿含有調査結果に適切な措置を講じ対応すること。

(8) 停電等、運営上必要な機能を停止する場合は事前に発注者と日程等を調整し、事故・紛争等を防止すること。

(9) 搬入・搬出経路については施設管理運営上の支障に留意し発注者の承諾を得ること。

(10) 作業車、運搬車等の車両の駐停車場所や、資材置場、荷捌き場、搬出物の仮置場等の対象建物敷地内における必要な場所の確保については、事前に発注者の承諾を得ること。

(11) 工事(設置)に必要な資格については、第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者とし、建設業法第3条第1項の規定に基づく電気工事業の許可を受けた事業者とする。

(12) 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。なお、業務の一部を再委託する場合は以下の事項を記載した業務(一部)再委託届出書を提出すること。

ア 再委託先の名称

- イ 再委託の種類、期間、範囲等
- ウ 再委託先の委託業種の許可書（写し）
- エ その他発注者が指示する事項

尚、発注者は、業務の実施に当たって著しく不相当であると認められる再委託先については、これを認めない。

- (13) 設置作業時間は落札後、発注者および施設管理者と個別協議とすること。  
※作業時間の協議の結果による追加の費用請求は認めないものとする。
- (14) 設置作業の前後に当該照明回路の絶縁測定を実施し、本件による作業での絶縁等がないことを書面にて報告すること。
- (15) 設置前及び設置後、照度測定を実施し、その結果を書面にて報告すること（測定箇所は別途協議）。
- (16) 撤去した照明器具等については、関係法令を遵守し適正に処理すること。また、廃棄物マニフェストの写しを提出すること。PCBを含む安定器があった場合には、取扱いについては別途発注者と協議するものとする。
- (17) 石綿工事に係る場合、「みなし」として施工を行うこととする。またその際に発生した費用は原則、受注者負担とする。
- (18) 本仕様に記載しない事項については、公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版/国土交通省大臣官房官庁営繕部監修により補完する。
- (19) 設置における直管型LEDランプの安全性の担保については、一般社団法人日本照明工業会が発行する「蛍光灯器具に取り付けできる直管LEDランプの使用・照明器具改造に関する注意点」に準じて施工すること。
- (20) 本年度、集会所の長寿命化工事、誘導灯LED化工事などを発注予定であり、設置にあたり、各施工業者と協議調整を十分行うこと。
- (21) 設置作業に関して本仕様に明記のない事項に疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。

## 8 物品の保守等

- (1) 賃貸借物品に対する保証期間は賃貸借契約期間満了日までとし、その間に生じた故障や不具合等に係る費用（器具交換、部品交換、出張費等）は受注者の負担とする。保証期間経過後の費用および既設器具等の劣化による不具合等については発注者の負担とする。
- (2) 保証期間中に故障やその他不具合が発生した場合は、迅速かつ適切に物品の取り換え、代替え、修理等を行うものとし、故障等の原因が落雷等、照明器具の不具合によらない場合、発注者は、受注者が付保する動産総合保険の範囲内で支払いを免れることができるものとする。ただし、動産総合保険の付保範囲外の費用負担に関しては別途協議するものとする。
- (3) 設置作業終了後、故障や不具合等が発生した際の連絡先等を記載した体制表を提出すること。

## 9 物品の移動等

- (1) 発注者が照明器具の設置箇所を変更するときは、発注者の負担により物品の取外し、設置・調整を行うものとする。
- (2) (1) に当たり、機器の取外し、設置・調整に必要な情報を受注者は発注者に提供するものとする。

## 10 完成図書

設置完了とともに以下の内容を取りまとめて完成図書として提出すること。

- ・LED照明仕様書
- ・保証書
- ・写真（設置前、設置後）
- ・絶縁抵抗測定値（設置前、設置後）
- ・照度測定値（設置前、設置後）

- ・アフターフォロー体制表
- ・最終設置機器一覧表

#### 1 1 その他

- (1) 賃貸借期間の開始はすべての器具が設置完了し引き渡し完了した時点からとするが器具の仮使用として設置した箇所から順次、使用を認めるものとする。  
賃貸借期間開始日までに障害が発生した場合、本施工に起因する障害である場合には受注者の責において修復すること。
- (2) 受注者は新価特約付き動産総合保険に加入することとし、万が一、事故が発生した場合は速やかに損害を填補するものとする。保険の費用については、賃貸借料に含めるものとする。
- (3) 設置作業に必要な電力は無償で使用できるものとする。


予想されるリスクと責任分担

リスクの種類	リスク内容	負担者		
		発注者	受注者	
共通	制度の変更	法令・許認可の変更	○	○
	調達価格の高騰	リース物件等の調達価格の高騰		○
	金利の変動	金利の変動		○
	リース期間満了前の事業の中止	施設廃止など発注者の責・都合によるもの	○	
受注者による事業撤退、破綻等によるもの			○	
設置段階	敷地等の提供	施設運営に支障のない範囲内での施設敷地等の資材置場としての提供	○	
	資材の管理	施設敷地内等に資材置場を設けた場合の仮置きした物品・資材の管理		○
	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	○	○
	安全性の確保・環境の保全	設置作業における安全性の確保及び環境保全		○
	第三者賠償	設置作業に起因する第三者への損害に対する賠償		○
	工事費増大	受注者の指示・判断によるもの。受注者の判断の不備・施工不良によるもの		○
		発注者の指示・判断による仕様変更によるもの	○	
	性能	仕様不適合（施工不良を含む）		○
	リース物件の損傷・障害	リース開始前におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、発注者の過失に起因するもの	○	
		リース開始前におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、上記以外のもの		○
町有施設の損傷	設置作業に起因して施設に生じた損傷		○	
工事遅延・未完工	発注者の責による設置の遅延・未完工によるリース開始の遅延	○		
	受注者の責による設置の遅延・未完工によるリース開始の遅延		○	
維持管理関係	保険	リース期間におけるリース物品の保守・保証に係るリスクを保証する保険		○
	リース物件の日常管理	リース物件に関する日常的な維持管理	○	
	安全性の確保・環境の保全	受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業における安全性の確保及び環境保全		○
	第三者賠償	受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業を原因として生じた第三者への損害に対する賠償		○
		リース物件の脱落・落下（発注者の責によるもの及び施設の瑕疵に起因するものを除く）、仕様不適合（施工不良を含む）、製品不良に起因する第三者への損害に対する賠償		○
	リース物件の損傷・障害	リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、発注者の過失に起因するもの	○	
		リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、受注者の責及び製品不良によるもの		○
		リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、落雷等の受注者の責及び製品不良によらないものの内、動産総合保険の保証範囲内のもの		○
		上記3項目以外であって天災等の不可抗力に起因するもの	○	○
	町有施設の損傷	受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業に起因して施設に生じた損傷		○
リース物件の不具合、施工不良、製品不良に起因して施設に生じた損傷			○	

## 別紙1 精華町地区集会所LED照明貸借業務 対象施設一覧

NO	施設名称	所在地
1	菱田集会所	精華町大字菱田小字十ノ坪21番地
2	滝ノ鼻集会所	精華町大字菱田小字茶屋前10番地
3	中久保田集会所	精華町大字菱田小字西川原31番地3、小字中久保田1番地16、小字西川原2番地15、小字西川原2番地17
4	舟集会所	精華町大字下狛小字市場65番地1
5	里集会所	精華町大字下狛小字木戸口1番地
6	僧坊集会所	精華町大字下狛小字上新庄47番地21
7	旭集会所	精華町大字下狛小字二ノ谷68番地
8	谷集会所	精華町大字下狛小字柿添35番地1
9	植田集会所	精華町大字植田小字池ノ川27番地3
10	菅井集会所	精華町大字菅井小字古里97番地
11	祝園西一丁目集会所	精華町祝園西一丁目5番地1
12	東集会所	精華町大字祝園小字水車47番地1
13	西北集会所	精華町大字祝園小字国友18番地2
14	北ノ堂集会所	精華町大字菅井小字北ノ堂1番地4
15	馬淵集会所	精華町大字菅井小字馬淵2番地21
16	乾谷集会所	精華町大字乾谷小字金堀78番地5
17	東畑集会所	精華町大字東畑小字芳谷3番地1、小字芳谷3番地5
18	桜が丘一丁目集会所	精華町桜が丘一丁目11番地8
19	桜が丘二丁目集会所	精華町桜が丘二丁目19番地1
20	桜が丘三丁目集会所	精華町桜が丘三丁目34番地1
21	桜が丘四丁目集会所	精華町桜が丘四丁目13番地5
22	光台四丁目集会所	精華町光台四丁目20番地3
23	光台五丁目集会所	精華町光台五丁目4番地
24	光台六丁目集会所	精華町光台六丁目7番地
25	光台七丁目集会所	精華町光台七丁目32番地3
26	光台八丁目集会所	精華町光台八丁目21番地13
27	光台九丁目集会所	精華町光台九丁目21番地2
28	精華台一丁目集会所	精華町精華台一丁目21番地2、精華台一丁目21番地3、精華台一丁目21番地4
29	精華台二丁目集会所	精華町精華台二丁目21番地1
30	精華台三丁目集会所	精華町精華台三丁目11番地2
31	精華台四丁目集会所	精華町精華台四丁目9番地4

位置図(広域)

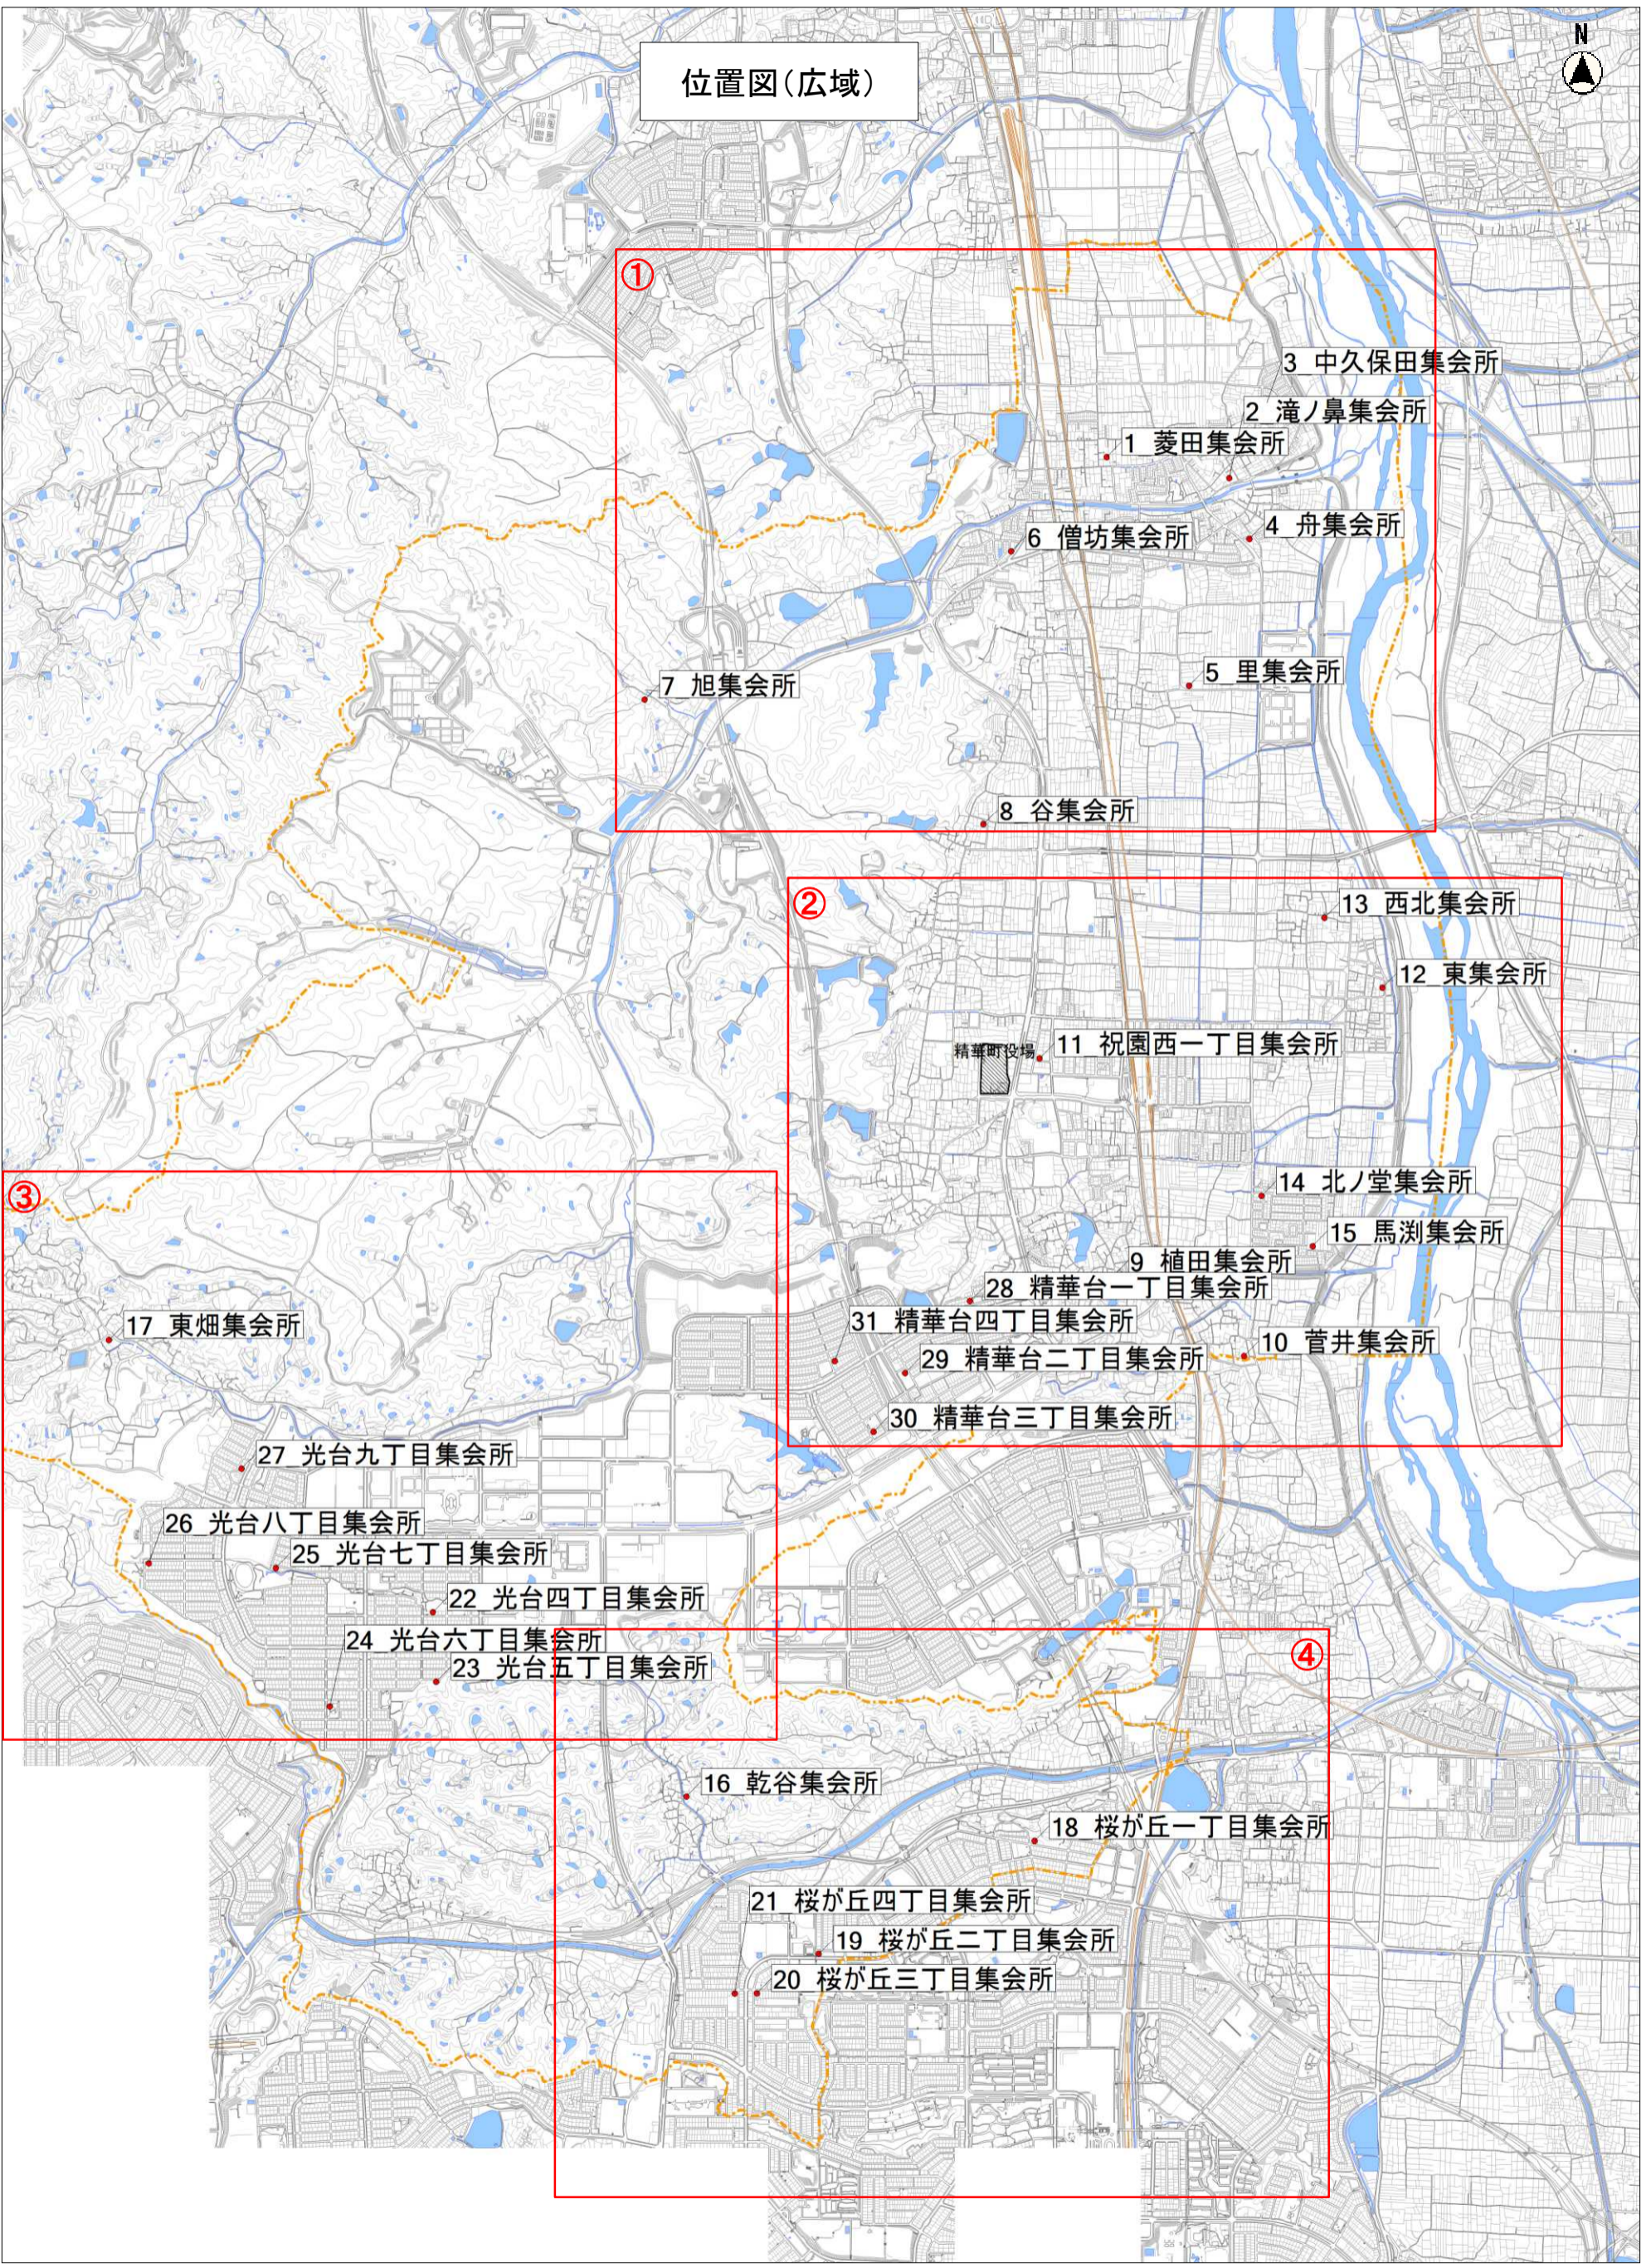

- ①
- 1 菱田集会所
  - 2 滝ノ鼻集会所
  - 3 中久保田集会所
  - 4 舟集会所
  - 5 里集会所
  - 6 僧坊集会所
  - 7 旭集会所
  - 8 谷集会所


- ②
- 9 植田集会所
  - 10 菅井集会所
  - 11 祝園西一丁目集会所
  - 12 東集会所
  - 13 西北集会所
  - 14 北ノ堂集会所
  - 15 馬淵集会所
  - 28 精華台一丁目集会所
  - 29 精華台二丁目集会所
  - 30 精華台三丁目集会所
  - 31 精華台四丁目集会所

- ③
- 17 東畑集会所
  - 22 光台四丁目集会所
  - 23 光台五丁目集会所
  - 24 光台六丁目集会所
  - 25 光台七丁目集会所
  - 26 光台八丁目集会所
  - 27 光台九丁目集会所

- ④
- 16 乾谷集会所
  - 18 桜が丘一丁目集会所
  - 19 桜が丘二丁目集会所
  - 20 桜が丘三丁目集会所
  - 21 桜が丘四丁目集会所



# 位置図①

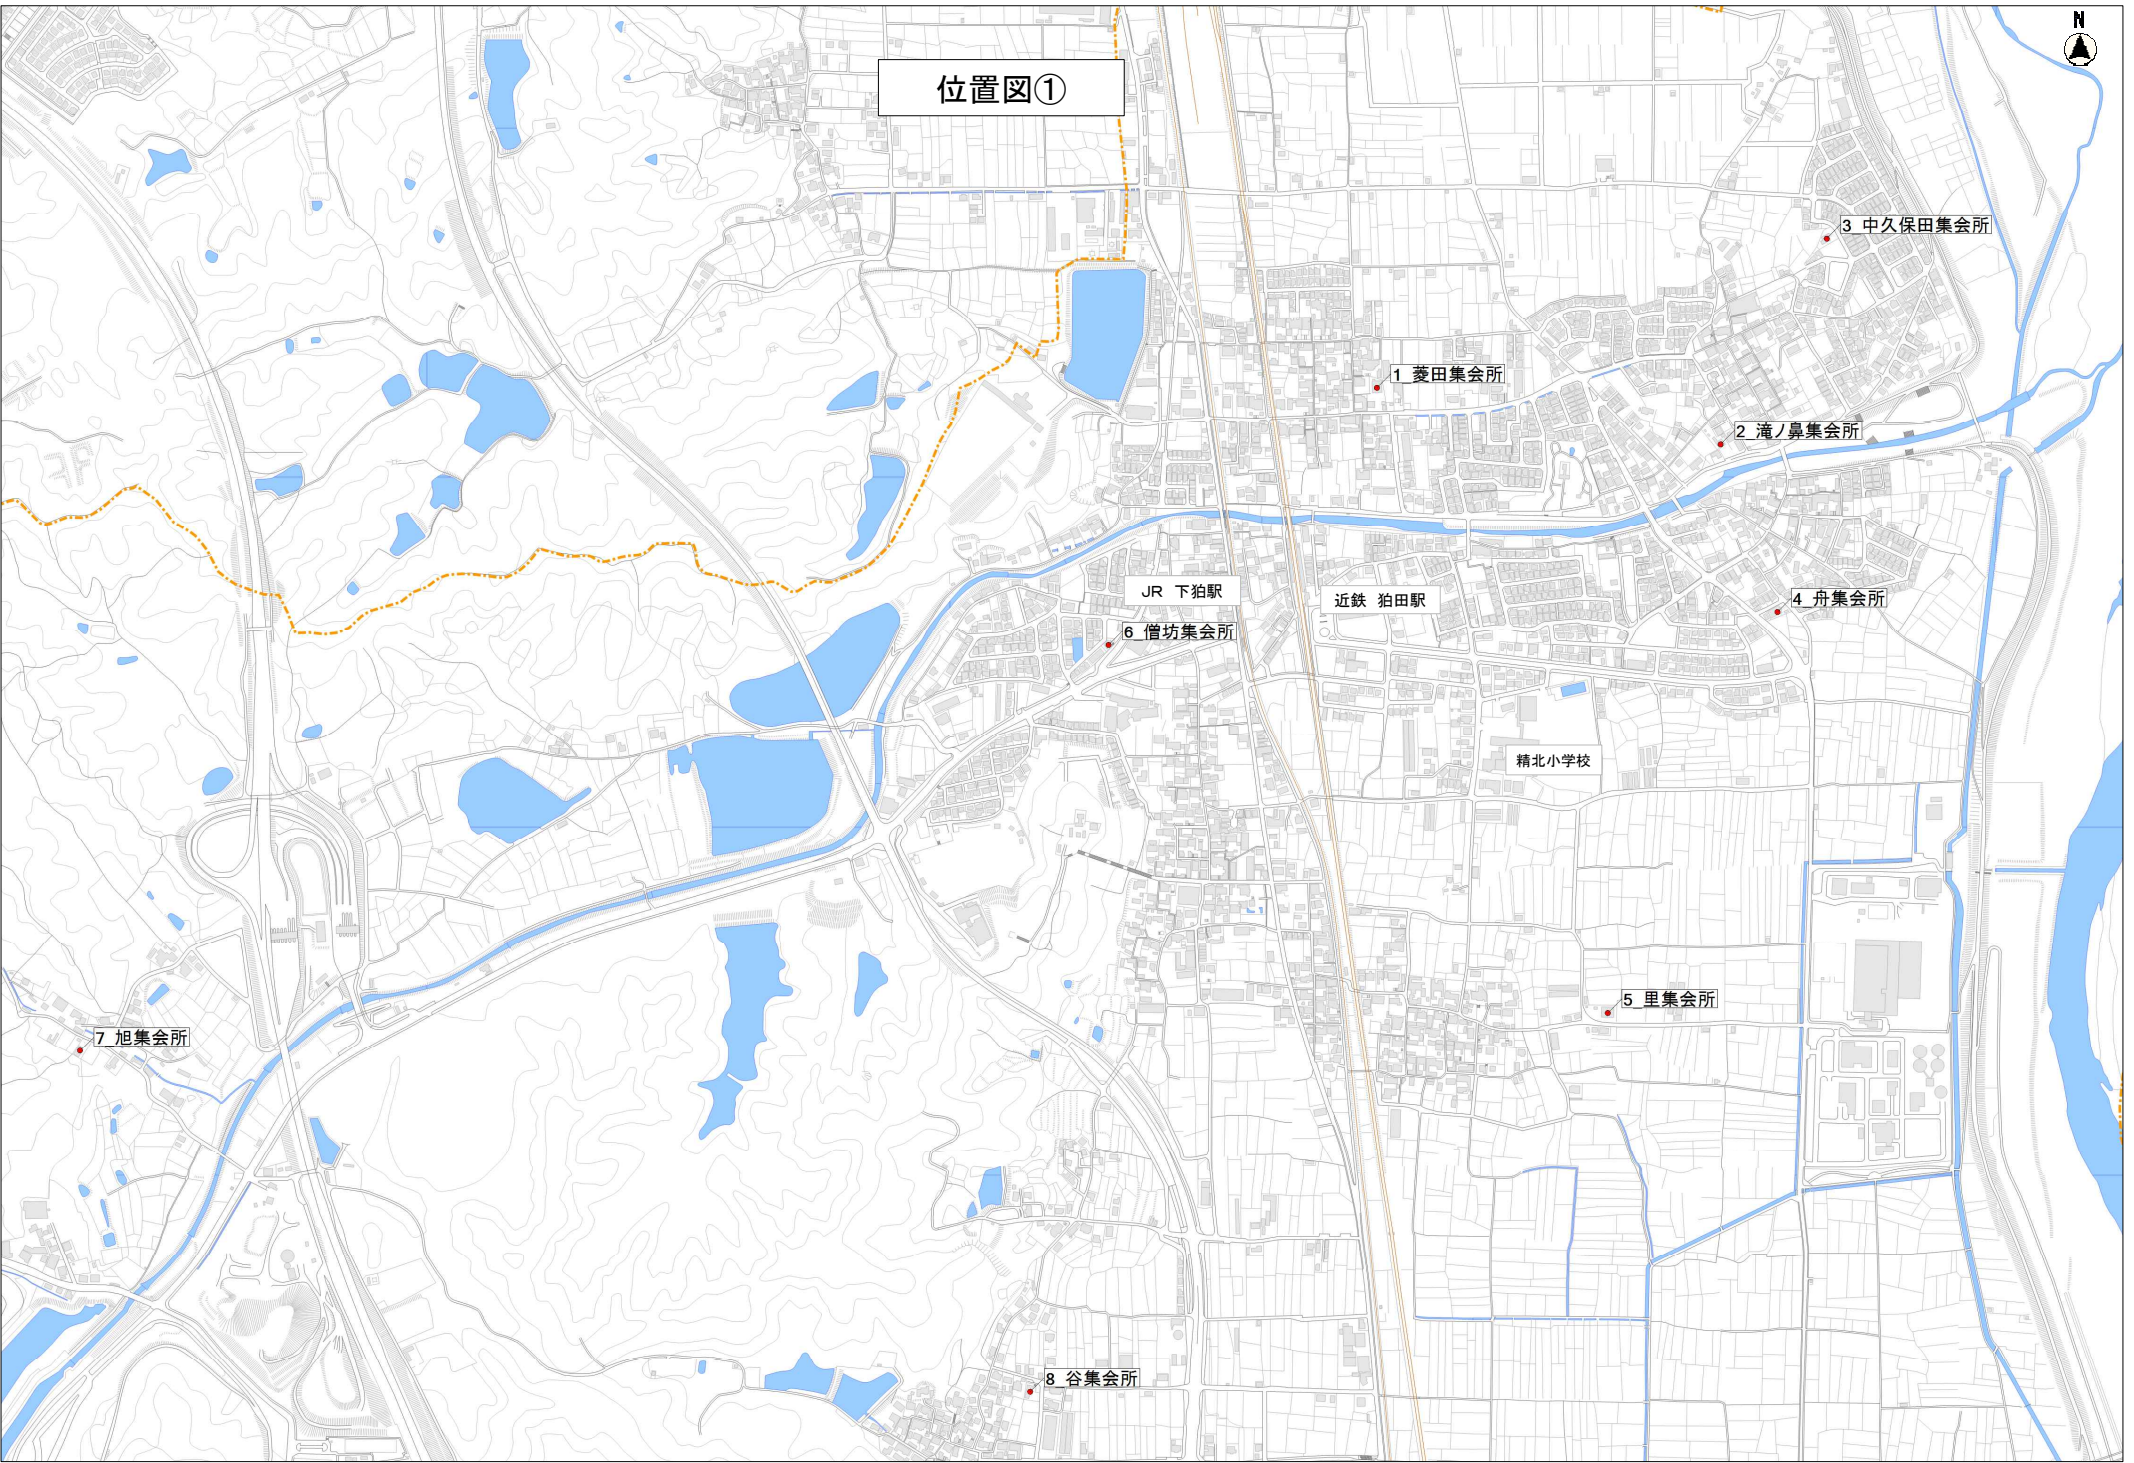

3 中久保集会所

1 菱田集会所

2 滝ノ鼻集会所

JR 下粕駅

近鉄 粕田駅

4 舟集会所

6 僧坊集会所


精北小学校

5 里集会所

7 旭集会所

8 谷集会所

位置図②

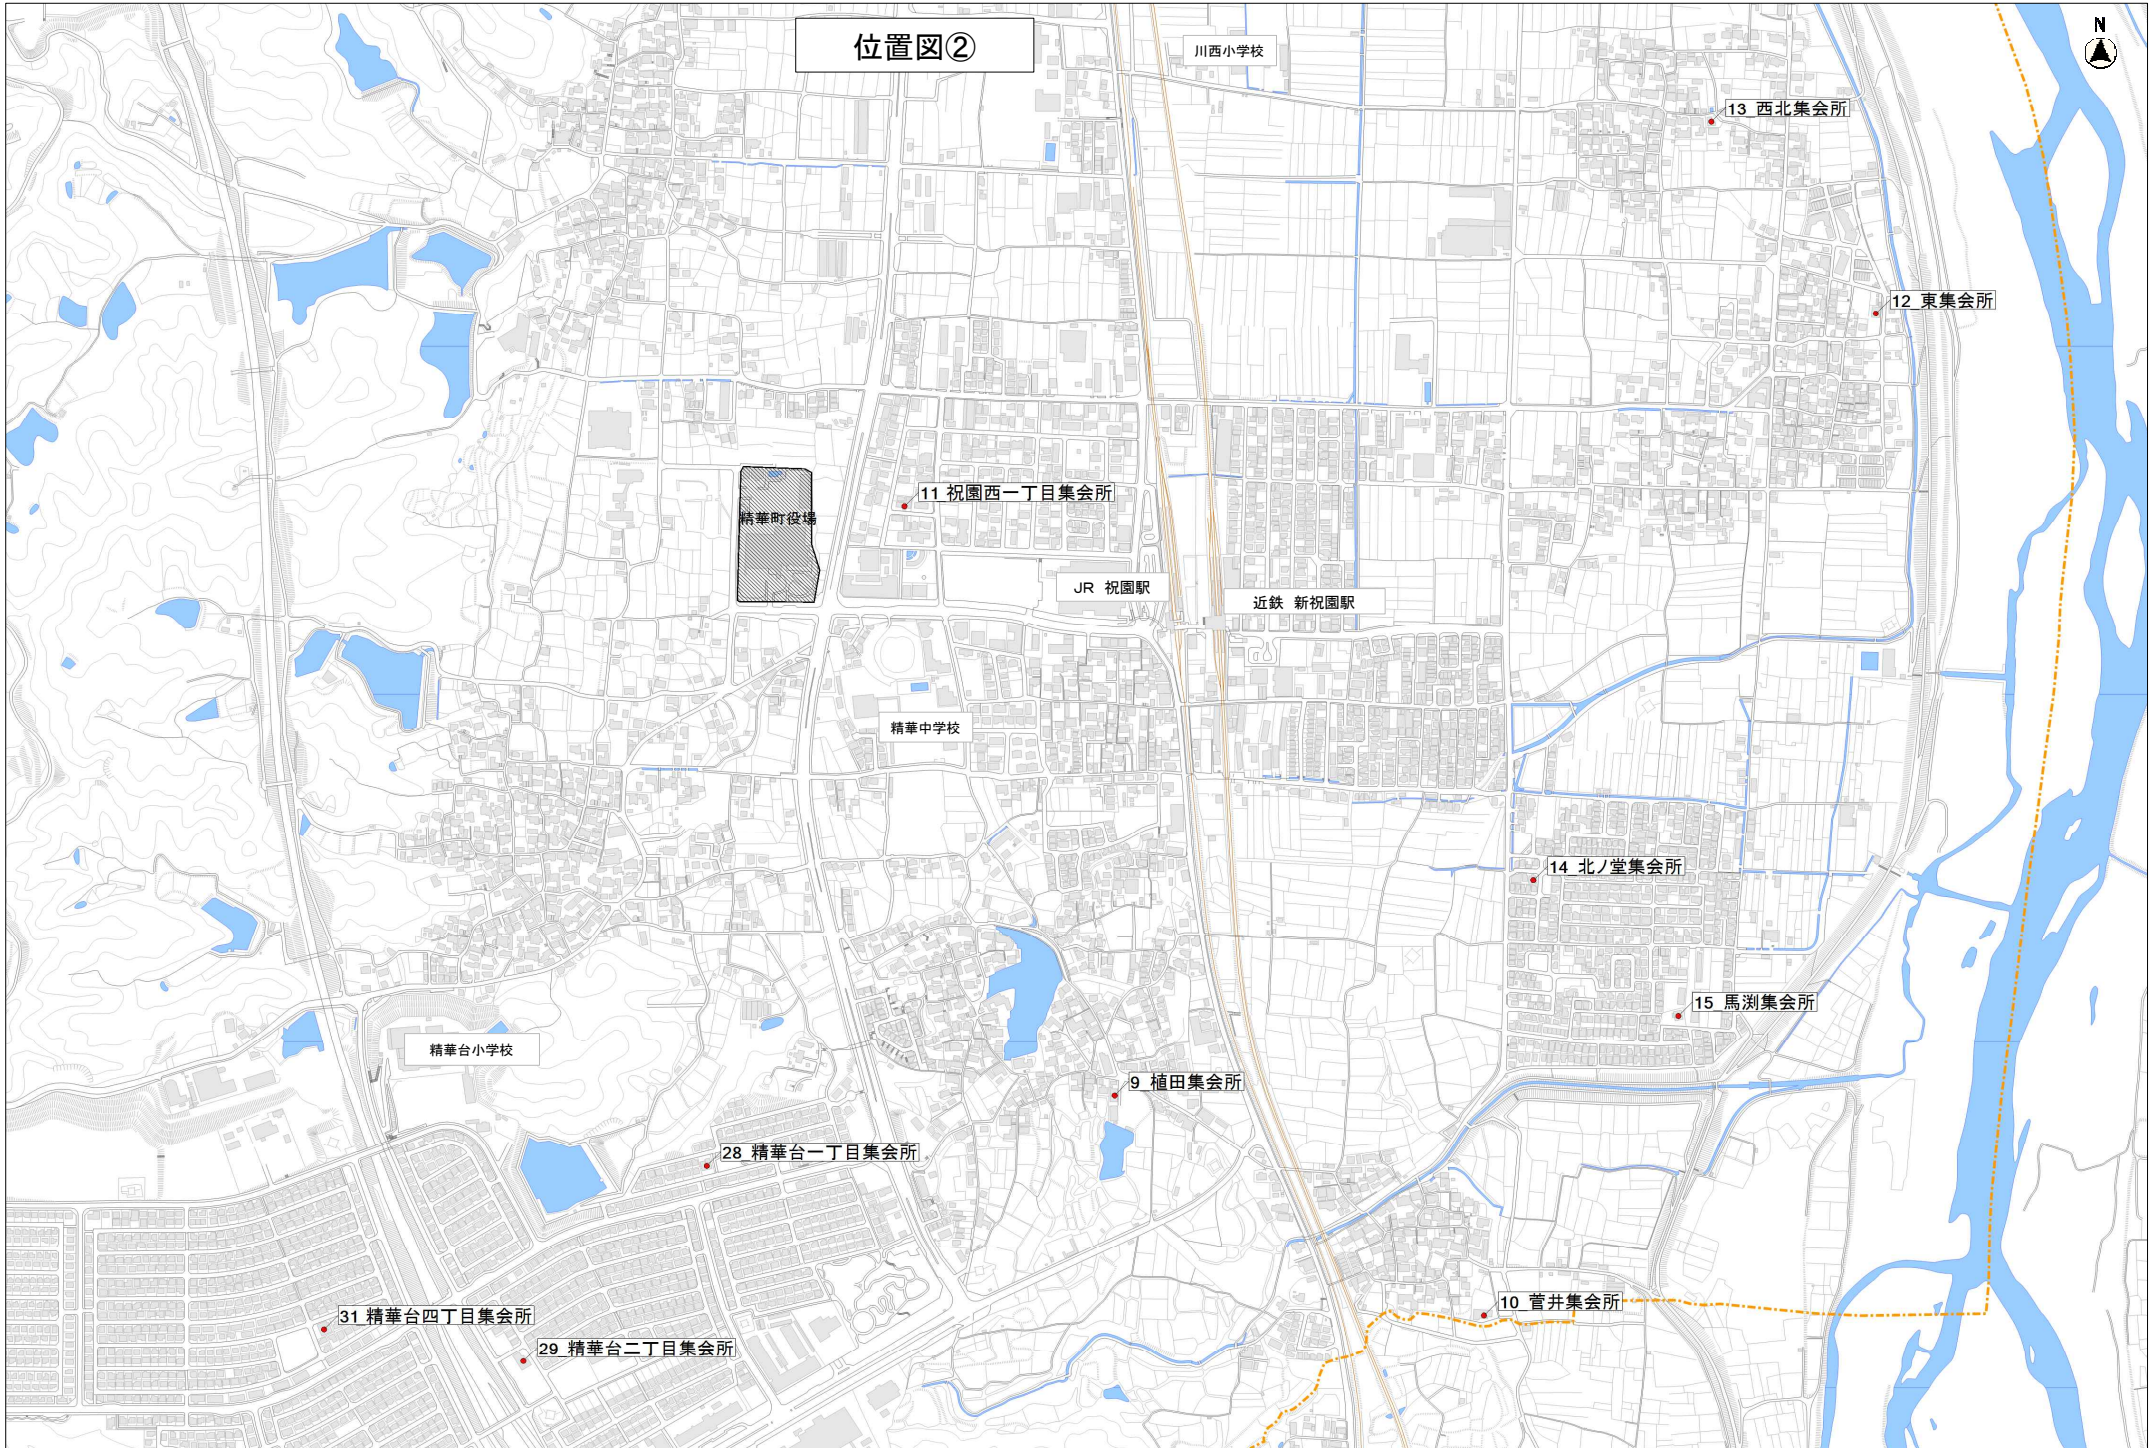

位置図③



17 東畑集会所

精華西中学校

27 光台九丁目集会所

東光小学校


26 光台八丁目集会所

25 光台七丁目集会所

22 光台四丁目集会所

23 光台五丁目集会所

24 光台六丁目集会所

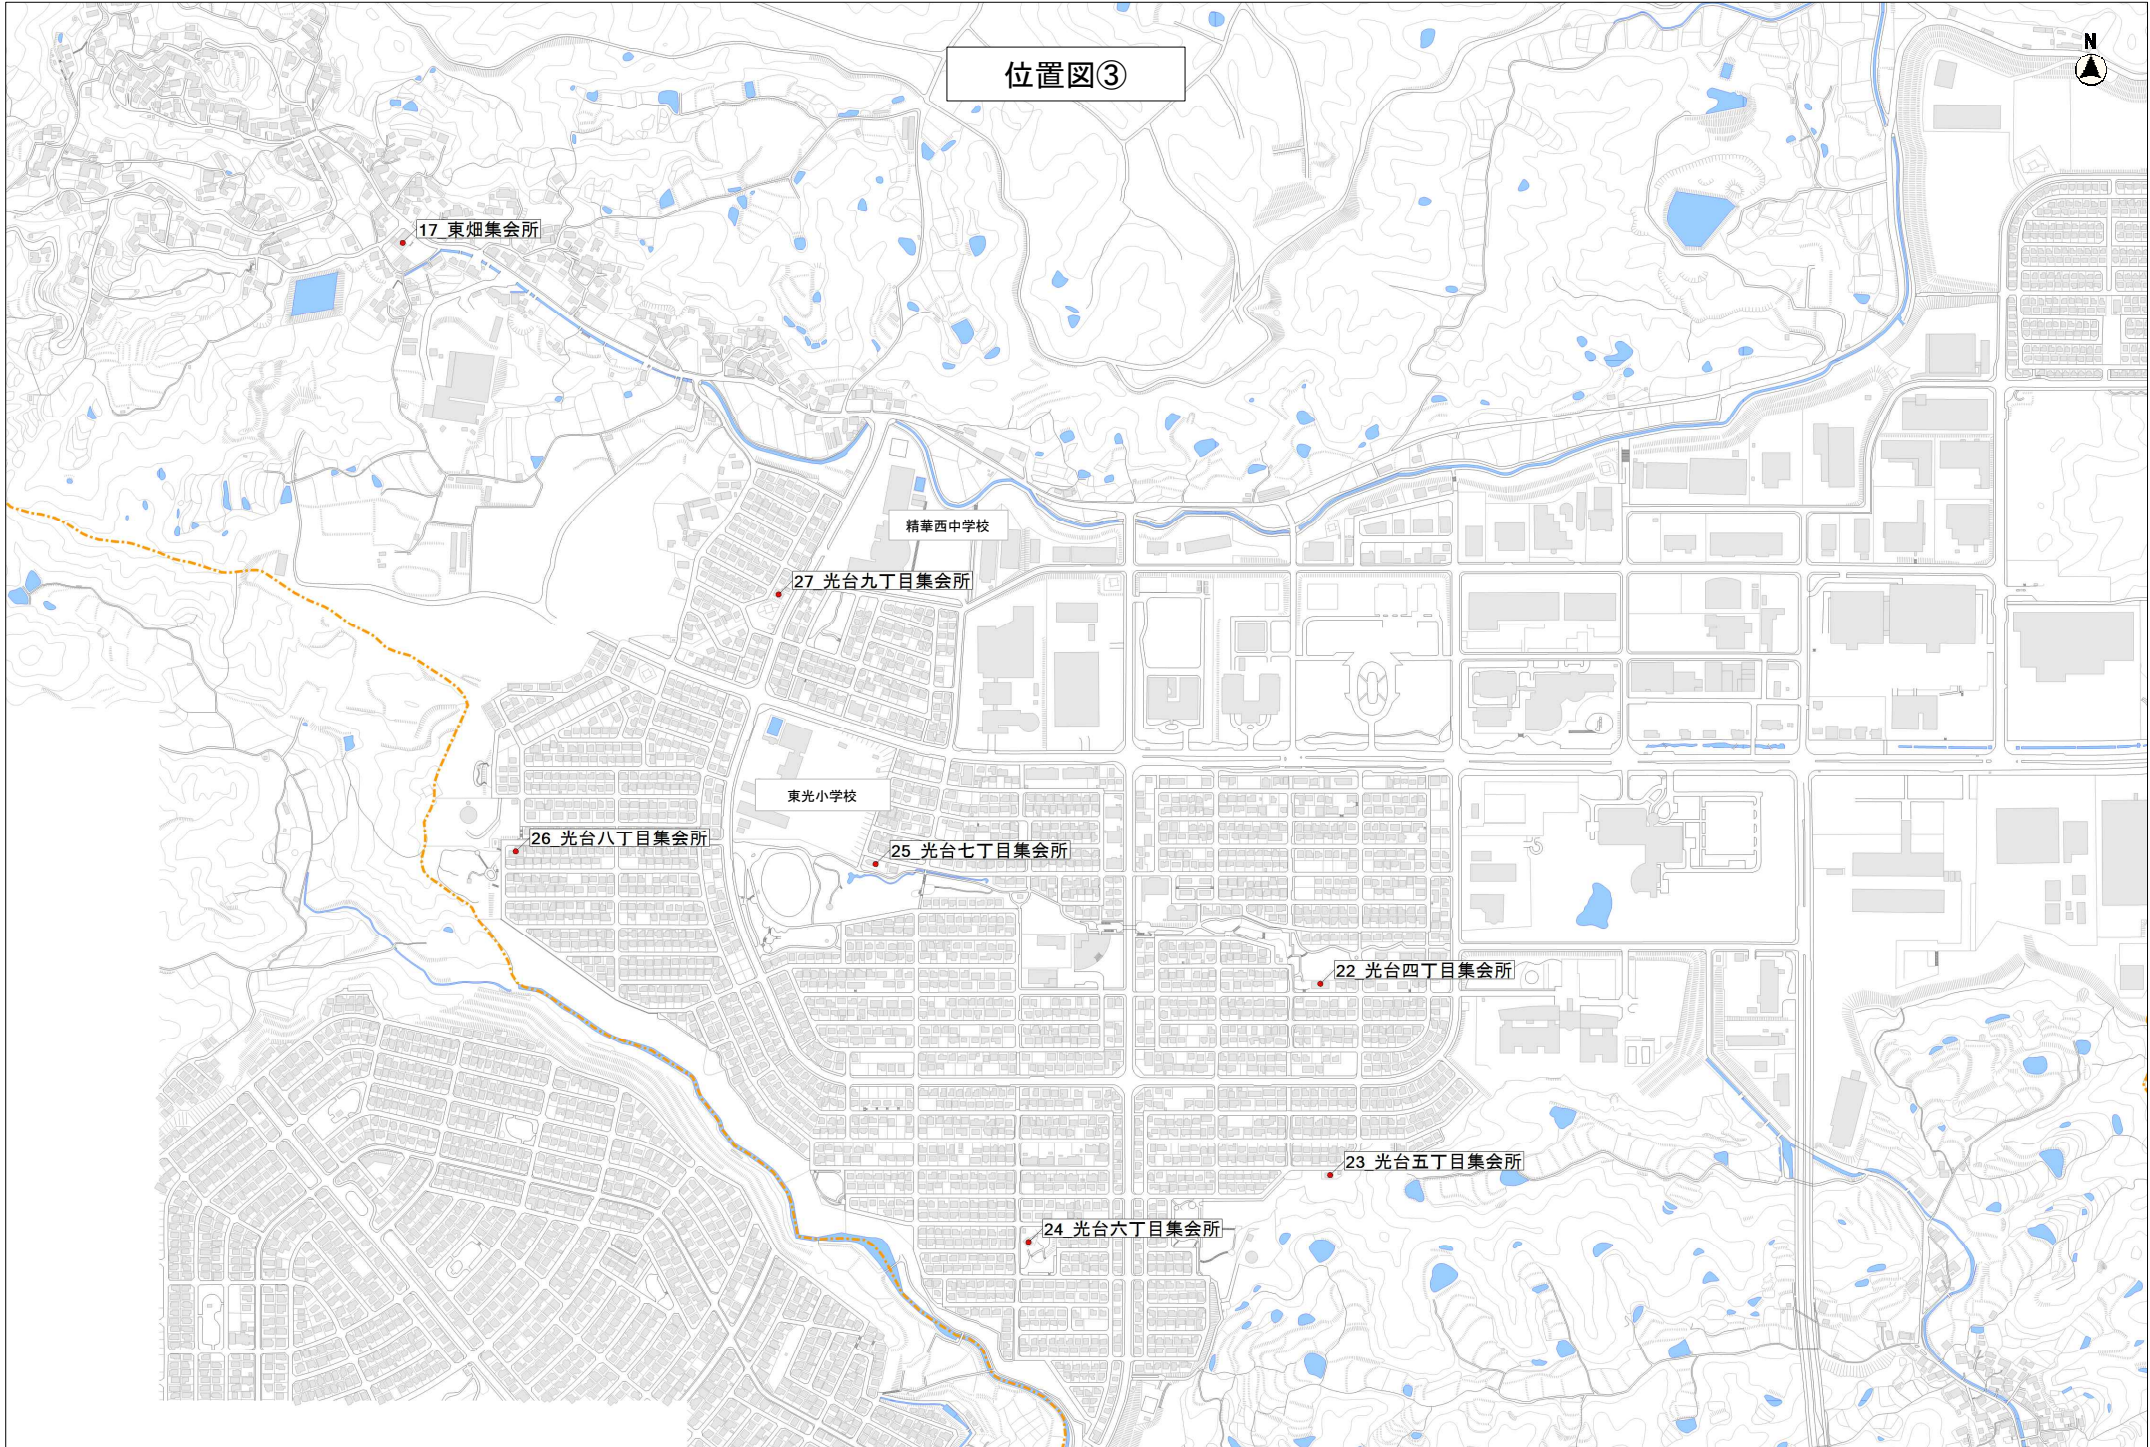

位置図④



近鉄 山田川駅

16 乾谷集会所

18 桜が丘一丁目集会所


精華南中学校

山田荘小学校

19 桜が丘二丁目集会所

21 桜が丘四丁目集会所

20 桜が丘三丁目集会所

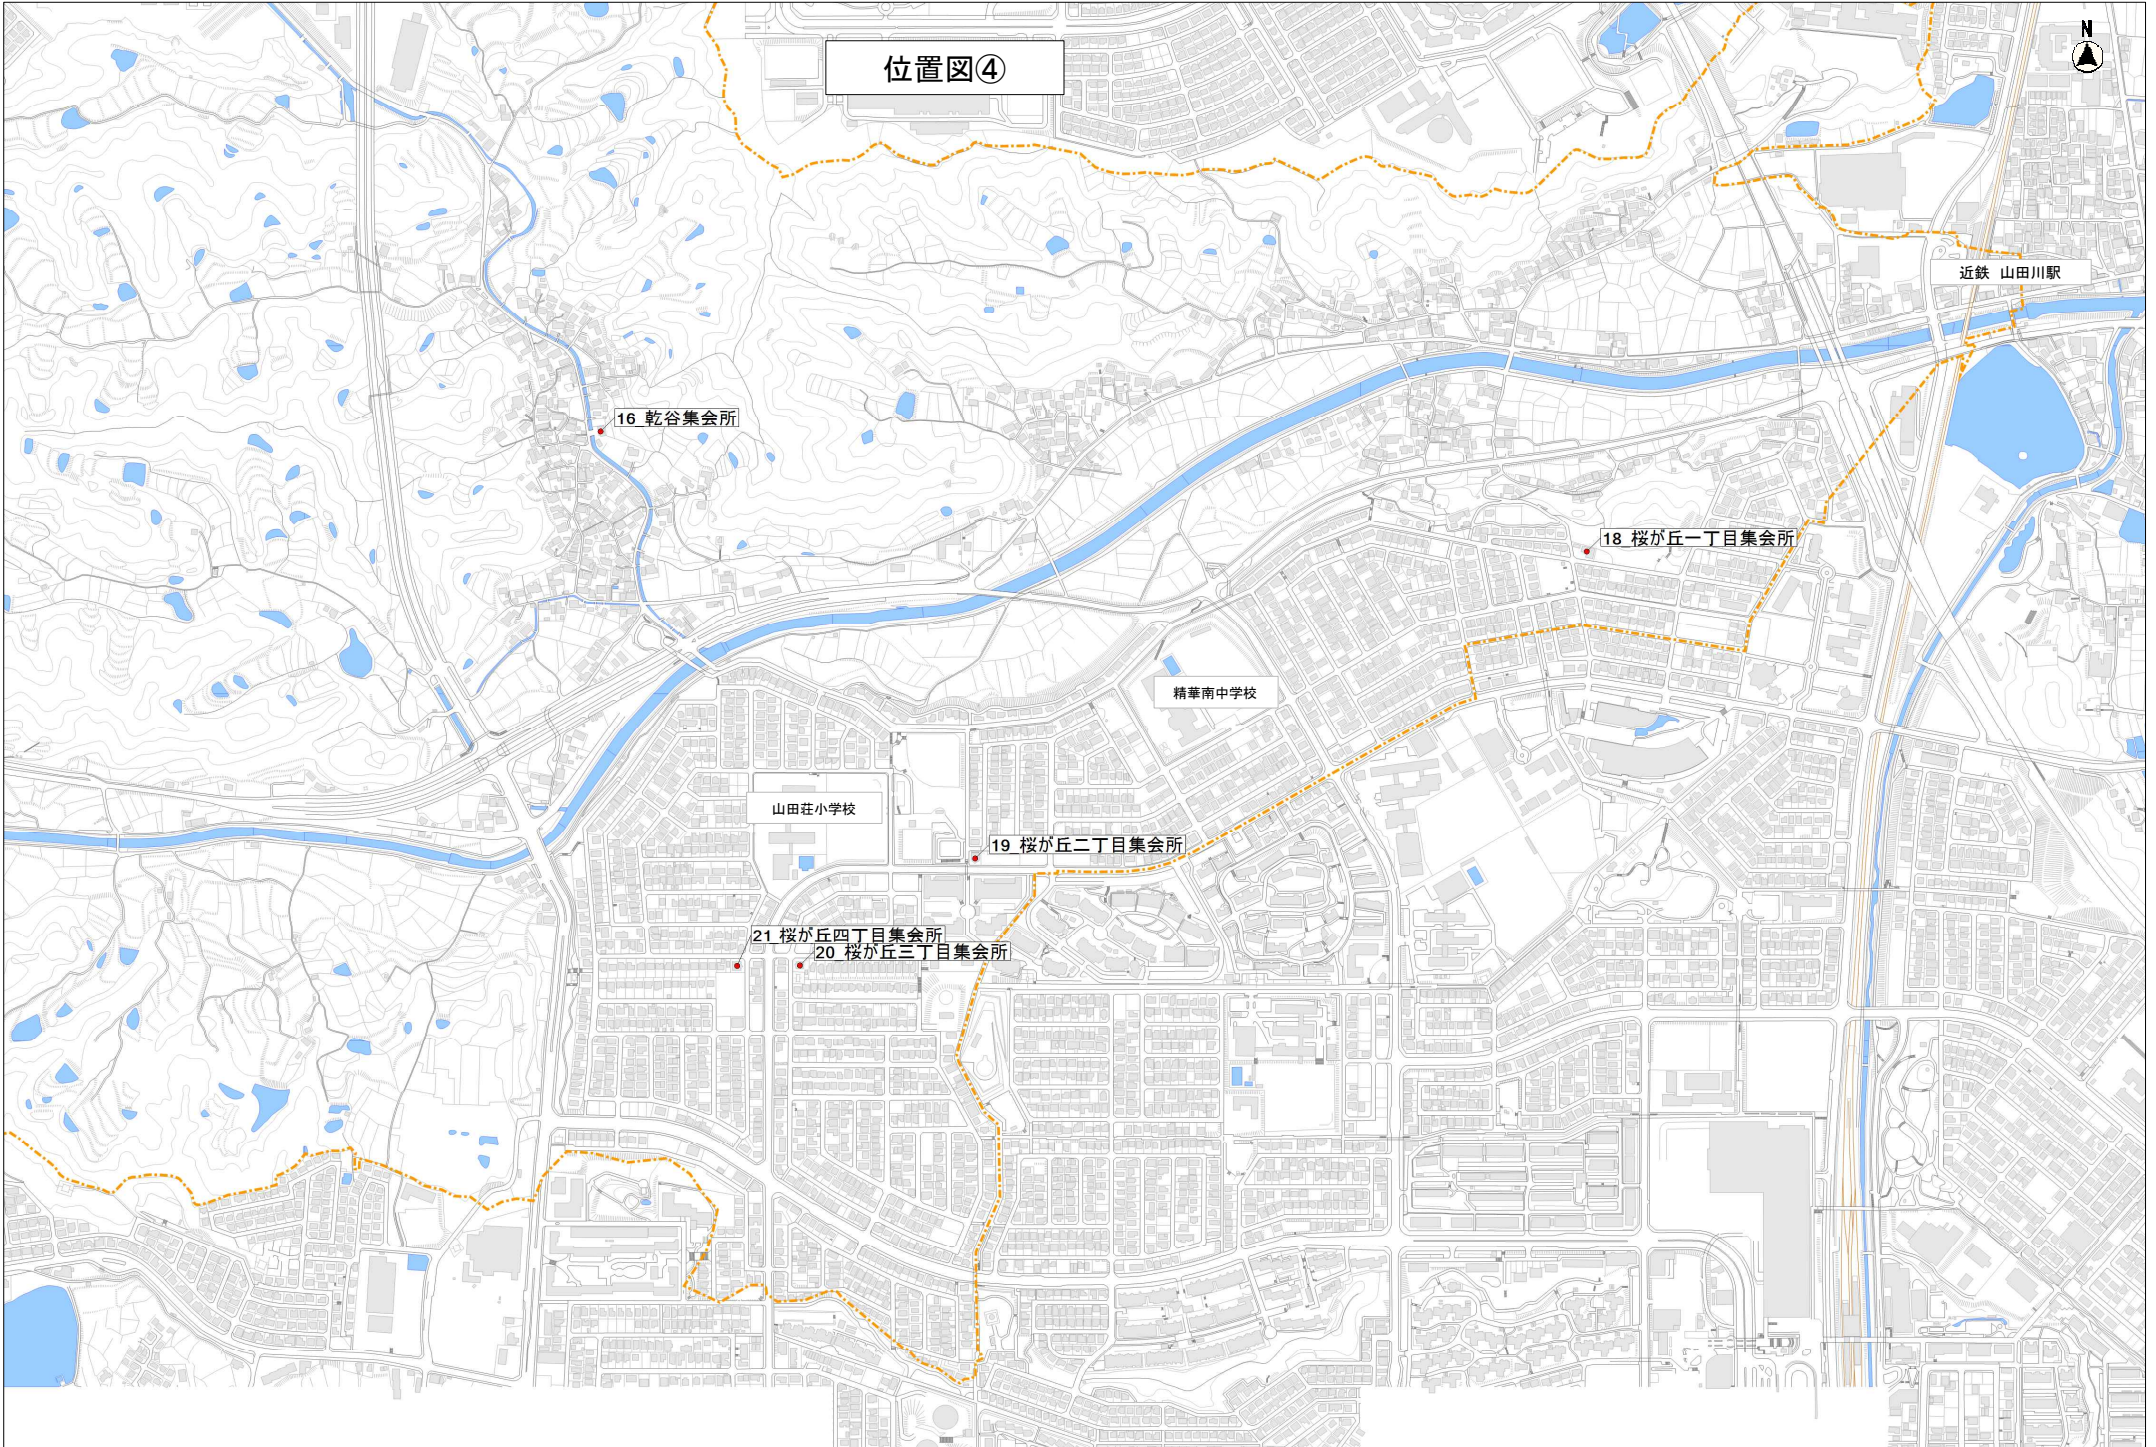

## 別紙2 LED照明仕様一覧表

①菱田集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	2F	和室		FL20	スクエア照明直付型	6	4	24	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	24
2	2F	和室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
3	2F	ホール		IL40	埋込ダウンライト	3	1	3	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	3
4	2F	湯沸室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
5	2F	湯沸室		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
6	2F	トイレ		IL40	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1
7	2F	階段		FL20	蛍光灯代替器具 非常灯兼用	1	1	1	器具交換	MY-VH208430C/NAHTN	昼白色	790	7.1	1
8	1F	調理室		FL40	蛍光灯代替器具	4	2	8	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
9	1F	調理室		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
10	外	外部		FL10	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5.1	1
11	1F	玄関ホール		IL40	埋込ダウンライト	6	1	6	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	6
12	1F	集会所		FL40	蛍光灯代替器具	15	2	30	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	30
13	1F	物入		FL10	蛍光灯代替器具	3	1	3	ランプ交換	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5.1	3
14	1F	物入		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
15	1F	トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
16	1F	トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
17	外	軒下		IL40	丸形ブラケット 防雨防湿型	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1
18	外	軒下		FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	昼白色	1,100	9.8	1
19	外	外壁		HF300W	投光器	4	1	4	器具交換	FLS-65W-W-K5-R7-W+FA17/W	昼白色	10,100	65.0	4
20	外	外壁		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
②滝ノ鼻集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	湯沸室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
2	1F	湯沸室		FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
3	1F	和室		FCL20,30,40	シーリングライト 和風	3	1	3	器具交換	CL12D-S1	昼光色	5,200	42.0	3
4	1F	和室		FL10	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5.1	1
5	1F	和室		IL40	埋込ダウンライト	3	1	3	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	3
6	1F	ホール		EFD25EL	丸形ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	2
7	1F	便所		FL40	蛍光灯代替器具	1	2	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
8	1F	便所		FL10	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5.1	1
9	1F	大広間		FL40	蛍光灯代替器具	12	2	24	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24
10	1F	大広間		FPL9	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7.3	4
11	1F	玄関		IL40	埋込ダウンライト	4	1	4	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	4
12	外	軒下		ビーム球60W	直付スポットライト 人感センサ付	1	1	1	ランプ交換	LDR12N-W-V4	昼白色	1,000	11.7	1
13	外	外周		IL60	庭園灯	1	1	1	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	1
14	外	外壁		EFD25EL	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	1
③中久保田集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	休憩室		FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
2	1F	ホール		FCL30	スクエア照明直付型	1	1	1	器具交換	SQP-6N47-CL57-LI	昼白色	6,500	39.5	1
3	1F	トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	1	2	2	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
4	2F	階段		IL40	半円ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	1
5	2F	階段		FL40	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
6	2F	トイレ		IL40	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1
7	2F	和室		FL40	蛍光灯代替器具 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	MY-VK450431C/NAHTN	昼白色	5,150	33.8	1
8	2F	和室		FL40	蛍光灯代替器具	5	2	10	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10
9	2F	和室		FL20	スクエア照明直付型	2	4	8	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8
10	2F	玄関		IL40	角形ブラケット	1	2	2	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	2
11	外	軒下		IL40	丸形ブラケット 防雨防湿型	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1
12	外	外周		HF200W	ボール灯	1	1	1	器具交換	GL1M50W08B-K5R7-GR-M+特注アダプタ	昼白色	6,500	51.0	1
13	外	外部階段		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1

## 別紙2 LED照明仕様一覧表

④舟集会所				既設照明				LED照明						
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	外	軒下		IL40	埋込ダウンライト 防雨防湿型	2	1	2	器具交換	EL-WD01/3(062NM)AHN	昼白色	610	4.4	2
2	1F	ホール		FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	昼白色	850	7.3	3
3	1F	ホール		FL20	蛍光灯代替器具	1	2	2	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
4	1F	ホール		FL20	蛍光灯代替器具 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	MY-VH215431C/NAHTN	昼白色	1,580	12.7	1
5	1F	和室		FL20	シーリングライト 和風	4	4	16	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16
6	1F	トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
7	1F	トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
8	1F	階段下		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
9	1F	厨房		FL40	蛍光灯代替器具 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	MY-VK450431C/NAHTN	昼白色	5,150	33.8	1
10	1F	厨房		FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
11	1F	厨房		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
12	2F	ホール		FL20	蛍光灯代替器具 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	MY-VH215431C/NAHTN	昼白色	1,580	12.7	1
13	2F	集会室		FL40	蛍光灯代替器具	8	2	16	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16
14	2F	集会室		FL40	蛍光灯代替器具 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	MY-VK450431C/NAHTN	昼白色	5,150	33.8	2
15	2F	集会室		FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
16	2F	集会室		IL40	埋込ダウンライト	14	1	14	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	14
17	2F	和室		FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
18	2F	トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
19	2F	湯沸室		FL20	蛍光灯代替器具	1	2	2	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
20	2F	湯沸室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
21	1F	物置		FL40	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
22	1F	小会議室		FL40	蛍光灯代替器具	5	2	10	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10
23	1F	小会議室		FL40	蛍光灯代替器具 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	MY-BK450435C/NAHTN	昼白色	5,000	35.0	1
24	外	外壁		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1

⑤里集会所				既設照明				LED照明						
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	ホール		FL20	蛍光灯代替器具 防雨防湿型	4	2	8	ランプ交換	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	8
2	1F	会議室A		FL40	蛍光灯代替器具 連結	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
3	1F	会議室A		FL40	蛍光灯代替器具 連結	4	2	8	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
4	1F	会議室A		FL40	蛍光灯代替器具 連結	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
5	1F	調理室		FL40	蛍光灯代替器具	12	2	24	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24
6	1F	調理室		FL40	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
7	1F	調理室		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
8	1F	会議室B		FL40	蛍光灯代替器具 連結	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
9	1F	会議室B		FL40	蛍光灯代替器具 連結	4	2	8	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
10	1F	会議室B		FL40	蛍光灯代替器具 連結	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
11	1F	和室B		FL40	蛍光灯代替器具 和風	6	2	12	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
12	1F	和室B		FL40	蛍光灯代替器具	8	1	8	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
13	1F	和室B		FML36	スクエア照明埋込型	6	2	12	器具交換	SQP-3N25-UK27-LI	昼白色	3,000	18.8	6
14	1F	和室A		FL40	蛍光灯代替器具 和風	6	2	12	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
15	1F	和室A		FL40	蛍光灯代替器具	8	1	8	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
16	1F	和室A		FML36	スクエア照明埋込型	6	2	12	器具交換	SQP-3N25-UK27-LI	昼白色	3,000	18.8	6
17	1F	和室A		FL40	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
18	1F	和室A		FL40	蛍光灯代替器具	1	2	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
19	1F	多目的トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	2	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
20	1F	多目的トイレ		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
21	1F	女子トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	5
22	1F	女子トイレ		FML13	ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
23	1F	男子トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	5
24	1F	男子トイレ		FML13	ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
25	1F	物置		FL20	蛍光灯代替器具 防雨防湿型	1	2	2	ランプ交換	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
26	1F	事務室		FPL36	スクエア照明埋込型	2	3	6	ランプ交換	LDCP36N/13/20B/DPT	昼白色	2,000	12.9	6
27	外	外壁		FML13	ブラケット	12	1	12	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	12
28	外	トイレ		FL20	蛍光灯代替器具 防雨防湿型	1	2	2	ランプ交換	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
29	外	倉庫		FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
30	外	外周		HF200W	ポール灯	1	1	1	器具交換	GL1M50W08B-K5R7-GR-M+特注アダプタ	昼白色	6,500	51.0	1

## 別紙2 LED照明仕様一覧表

⑥僧坊集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	和室		FL20	スクエア照明直付型	6	4	24	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	24
2	1F	和室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
3	1F	調理実習室		FL40	蛍光灯代替器具	4	2	8	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
4	1F	調理実習室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
5	1F	玄関ホール		FML27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+特注リニューアルプレート	昼白色	1,100	9.8	2
6	1F	玄関ホール		FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	昼白色	1,100	9.8	1
7	1F	廊下		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	昼白色	1,100	9.8	2
8	1F	女子トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
9	1F	男子トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
10	2F	階段		HF32	階段通路誘導灯 人感センサ無	1	1	1	器具交換	MY-FH425430A/NAHTN	昼白色	2,500	18.0	1
11	2F	吹き抜け		FML27	蛍光灯代替器具	6	1	6	器具交換	LDGF20T・N/7/10P+IRLFDL21GB-P	昼白色	1,000	7.0	6
12	2F	ホール		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	昼白色	1,100	9.8	2
13	2F	会議室		FDL27	埋込ダウンライト	8	1	8	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	昼白色	1,100	9.8	8
14	2F	会議室		FL40	スクエア照明埋込型	4	8	32	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	32
15	2F	会議室		ミニハロゲン60W	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL4N8-10W7BW-D+LZA-90300E	昼白色	400	3.4	2
16	外部	外壁		IL40	丸形ブラケット 防雨防湿型	3	1	3	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	3
17	外部	外周		HF200W	ポール灯	1	1	1	器具交換	GL1M50W08B-K5R7-GR-M+特注アダプタ	昼白色	6,500	51.0	1

⑦旭集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	和室1		LED	LED埋込ダウンライト	2	1	2						
2	1F	和室1		LED	LED埋込ダウンライト	4	1	4						
3	1F	集会所		FDL27	埋込ダウンライト 非常灯兼用	5	1	5	器具交換	XNG1061WNKLE9+AE51240E	昼白色	880	7.6	5
4	1F	トイレ		LED	LED埋込ダウンライト	2	1	2						
5	1F	廊下		LED	LED埋込ダウンライト	2	1	2						
6	1F	廊下		LED	LED埋込ダウンライト	1	1	1						
7	1F	車庫		FML13	角形ブラケット 人感センサ付防雨防湿	1	1	1	器具交換	OBRK-ACS-M+LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	1
8	1F	外周		LED	LED埋込ダウンライト	1	1	1						

⑧谷集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	玄関		FCL40	スクエア照明直付型	1	1	1	器具交換	SQP-6N47-CL72-LI	昼白色	6,500	39.5	1
2	1F	廊下		FCL30	スクエア照明直付型	3	1	3	器具交換	SQP-3N25-CL47-LI	昼白色	3,000	18.8	3
3	1F	和室1		FL40	蛍光灯代替器具	2	3	6	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
4	1F	和室1		FL10	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5.1	1
5	1F	和室1		FL20	防犯灯	1	1	1	器具交換	IRLDBH10-V3+IBT-212+BK-1	昼白色	1,050	8.1	1
6	1F	台所		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
7	1F	台所		FL40	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
8	1F	身障者トイレ		FL20	蛍光灯代替器具 防雨防湿型	1	2	2	ランプ交換	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
9	1F	身障者トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
10	1F	トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
11	1F	物置		IL40	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1
12	1~2F	階段		FL20	蛍光灯代替器具 非常灯兼用	1	1	1	器具交換	MY-VH208430C/NAHTN	昼白色	790	7.1	1
13	2F	和室2		FL20	スクエア照明直付型	2	4	8	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8
14	2F	和室2		FL10	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5.1	1
15	2F	和室3		FCL20,30,40	シーリングライト 和風	1	1	1	器具交換	CL12D-S1	昼光色	5,200	42.0	1
16	2F	台所		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
17	2F	トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
18	外	外周		FL20	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
19	外	外周		FL20	防犯灯	1	1	1	器具交換	IRLDBH10-V3+IBT-212+BK-1	昼白色	1,050	8.1	1

## 別紙2 LED照明仕様一覧表

⑨植田集会所				既設照明			LED照明							
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	玄関ホール		FDL27	埋込ダウンライト	10	1	10	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	昼白色	1,100	9.8	10
2	1F	玄関ホール		ミニハロゲン60W	埋込ユニバーサルダウンライト	1	1	1	器具交換	UV8N8-10L3W-D+LZA-90300E	昼白色	850	7.4	1
3	1F	玄関ホール		ミニハロゲン60W	埋込ユニバーサルダウンライト	1	1	1	器具交換	UV8N8-10L3W-D+AE44898E	昼白色	850	7.4	1
4	1F	和室(竹)		FL40	スクエア照明直付型	2	4	8	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
5	1F	和室(竹)		FL40	蛍光灯代替器具	1	2	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
6	1F	和室(松)		FL40	スクエア照明直付型	3	4	12	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
7	1F	和室(松)		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
8	1F	和室(松)		FL40	蛍光灯代替器具	1	2	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
9	1F	男子トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	昼白色	1,100	9.8	2
10	1F	男子トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
11	1F	男子トイレ		ミニハロゲン60W	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL4N8-10W7BW-D+LZA-90300E	昼白色	400	3.4	2
12	1F	女子トイレ		ミニハロゲン60W	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	DL4N8-10W7BW-D+LZA-90300E	昼白色	400	3.4	4
13	1F	女子トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
14	1F	調理室		FL40	蛍光灯代替器具	4	2	8	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
15	1F	調理室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
16	1~2F	階段		FDL27	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	昼白色	1,100	9.8	4
17	2F	会議室		FL40	蛍光灯代替器具	18	1	18	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18
18	2F	廊下		FDL27	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	昼白色	1,100	9.8	4
19	2F	図書室		FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
20	2F	図書室		FL40	蛍光灯代替器具 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	MY-VK45043C/NAHTN	昼白色	5,150	33.8	1
21	2F	書庫		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
22	2F	台所		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
23	2F	トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	昼白色	1,100	9.8	1
24	2F	トイレ		IL40	ミラー灯	2	2	4	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	4
25	2F	和室(梅)		FL20	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
26	2F	和室(梅)		FCL20,30,40	シーリングライト 和風	1	1	1	器具交換	CL12D-S1	昼光色	5,200	42.0	1
27	外	外周		LED	LED埋込ダウンライト	2	1	2						
28	外	外周		IL40	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1
29	外	外周		LED	LED投光器	2	1	2						
30	外	外周		HF200W	ポール灯	1	1	1	器具交換	GL1M50W08B-K5R7-GR-M	昼白色	6,500	51.0	1
31	外	屋外トイレ		FL20	蛍光灯代替器具 防雨防湿型	1	1	1	ランプ交換	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
32	外	屋外トイレ		IL40	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1

⑩菅井集会所				既設照明			LED照明							
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	廊下		FDL27	埋込ダウンライト	10	1	10	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	10
2	1F	給湯室		FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
3	1F	給湯室		FL10	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5.1	1
4	1F	集会室3		HF32	蛍光灯代替器具	16	1	16	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16
5	1F	集会室3		FHT32	埋込ダウンライト 位相調光	12	1	12	器具交換	DL14N8-15W7BW-DLS	昼白色	1,400	11.4	12
6	1F	集会室3		HF32	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
7	1F	集会室3		ミニハロゲン60W	レール型スポットライト	4	1	4	器具交換	DSL-5319WW	昼白色	760	8.1	4
8	1F	集会室3		FL40	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
9	1F	集会室2		FCL30	シーリングライト 和風	1	1	1	器具交換	CL6D-S1	昼光色	3,300	26.4	1
10	1F	集会室2		HF32	蛍光灯代替器具	6	1	6	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
11	1F	女子トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	3
12	1F	女子トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
13	1F	男子トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	3
14	1F	男子トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
15	1F	身障者トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	2
16	1F	身障者トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
17	1F	倉庫		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
18	1F	軒下		FL40	蛍光灯代替器具	8	2	16	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16
19	外	外周		FP19	角形ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
20	外	外周		HF400W	投光器	4	1	4	器具交換	LDRSP104N-110BS-I	昼白色	20,000	110.0	4
21	外	外周		ミニハロゲン60W	直付スポットライト	3	1	3	器具交換	LDRI2N-W-V4+IR-AN-2557	昼白色	1,000	11.7	3
22	外	外周		FL20	防犯灯	1	1	1	器具交換	IRLDBH10-V3+IBT-212+BK-1	昼白色	1,050	8.1	1
23	外	外周		FL20	防犯灯	1	1	1	器具交換	IRLDBH10-V3+IBT-212+BK-1	昼白色	1,050	8.1	1

## 別紙2 LED照明仕様一覧表

①祝園西一丁目集会所				既設照明				LED照明						
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	玄関ホール		FPL27	角形ブラケット	4	1	4	器具交換	LDGF20T・N/7/10P+IRLFDL21GB-P	昼白色	1,000	7.0	4
2	1F	玄関ホール		FDL27	埋込ダウンライト	6	1	6	器具交換	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	9.8	6
3	1F	集会室		HF32	蛍光灯代替器具	10	2	20	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	20
4	1F	倉庫		HF32	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
5	1F	和室1		FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	器具交換	LX4-190-52L-KK40-W250	電球色	4,700	26.7	2
6	1F	和室2		FL40	蛍光灯代替器具	4	2	8	器具交換	LX4-190-52L-KK40-W250	電球色	4,700	26.7	4
7	1F	身障者トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	9.8	2
8	1F	男子トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	9.8	2
9	1F	女子トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	9.8	2
10	1F	給湯室		FL40	蛍光灯代替器具	4	2	8	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
11	1F	給湯室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
12	外	外周		FPL9	角形ブラケット	7	1	7	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	7

②東集会所				既設照明				LED照明						
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	玄関		FML13	ブラケット	6	1	6	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	6
2	1F	玄関		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	昼白色	1,100	9.8	2
3	1F	玄関		FPL27	スクエア照明埋込型	2	2	4	器具交換	DL18N8-15W7BW-D+特注リニューアルプレート	昼白色	1,800	14.6	2
4	1F	談話室		FL40	蛍光灯代替器具	24	2	48	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	48
5	1F	談話室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
6	1F	調理室		FL40	蛍光灯代替器具	4	2	8	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
7	1F	調理室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
8	1F	女子トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
9	1F	女子トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
10	1F	男子トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
11	1F	男子トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
12	1F	倉庫		IL40	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1
13	1~2F	階段		FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	昼白色	1,100	9.8	1
14	1~2F	階段		HF32	階段通路誘導灯 人感センサ無	1	1	1	器具交換	MY-FH425430A/NAHTN	昼白色	2,500	18.0	1
15	2F	廊下		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	昼白色	1,100	9.8	2
16	2F	倉庫		FL40	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
17	2F	会議室		FL40	蛍光灯代替器具	13	2	26	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	26
18	外	バルコニー		IL40	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1
19	外	屋外		FDL27	埋込傾斜ダウンライト	2	1	2	器具交換	XND1061ANLE9+LZA-90840E	昼白色	880	7.6	2
20	外	屋外		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90840E	昼白色	1,100	9.8	2
21	外	屋外		LED		0	1	0						
22	外	屋外		HF200W	ポール灯	2	1	2	器具交換	GL1M50W08B-K5R7-GR-M+特注アダプタ	昼白色	6,500	51.0	2
23	外	屋外		IL40	コップ灯	2	1	2	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	2

## 別紙2 LED照明仕様一覧表

⑬西北集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	玄関		IL60	吊り下げペンダント	4	4	16	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	16
2	1F	廊下		FPL36	スクエア照明埋込型	3	3	9	ランプ交換	LDCP36N/13/20B/DPT	昼白色	2,000	12.9	9
3	1F	和室		HF32	蛍光灯代替器具	32	1	32	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	32
4	1F	和室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
5	1F	調理室		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
6	1F	調理室		FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
7	1F	調理室		FL40	蛍光灯代替器具 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	MY-VK450431C/NAHTN	昼白色	5,150	33.8	1
8	1F	調理室		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
9	1F	女子トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
10	1F	女子トイレ		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
11	1F	男子トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
12	1F	男子トイレ		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
13	1~2F	階段		HF32	蛍光灯代替器具 非常灯兼用	1	1	1	器具交換	MY-BK425432C/NAHTN	昼白色	2,400	18.0	1
14	2F	廊下		FPL36	スクエア照明埋込型	3	3	9	ランプ交換	LDCP36N/13/20B/DPT	昼白色	2,000	12.9	9
15	2F	倉庫		FL40	蛍光灯代替器具	4	2	8	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
16	2F	湯沸室		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
17	2F	湯沸室		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
18	2F	トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
19	2F	トイレ		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
20	2F	集会室		FL40	蛍光灯代替器具	8	3	24	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24
21	2F	集会室		FML13	ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1

⑭北ノ堂集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	玄関ホール		FDL27	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	5
2	1F	倉庫		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
3	1F	女子トイレ		EFD15EL	直付ダウンシーリングライト 人感センサ付	1	1	1	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	1
4	1F	男子トイレ		EFD15EL	直付ダウンシーリングライト 人感センサ付	1	1	1	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	1
5	1F	多目的トイレ		EFD15EL	直付ダウンシーリングライト 人感センサ付	1	1	1	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	1
6	1F	集会室		HF32	蛍光灯代替器具 Cチャンネル回避	12	2	24	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24
7	1F	湯沸室		FL40	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
8	1F	湯沸室		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
9	外	外壁		FML13	ブラケット 人感センサ付	2	1	2	器具交換	EL-V0503L1LN	電球色	560	8.5	2
10	外	外壁		FML13	ブラケット	3	1	3	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	3

⑮馬淵集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	玄関ホール		FCL40	スクエア照明直付型	1	1	1	器具交換	SQP-6N47-CL72-LI	昼白色	6,500	39.5	1
2	1F	玄関ホール		IL40	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1
3	2F	階段		IL60	吊り下げペンダント	1	1	1	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	1
4	2F	ホール		FCL40	スクエア照明直付型	1	1	1	器具交換	SQP-6N47-CL72-LI	昼白色	6,500	39.5	1
5	2F	集会所		LED	LEDシーリングライト 和風	3	1	3						
6	2F	和室		LED	LEDシーリングライト 和風	2	1	2						
7	2F	物置		FL10	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5.1	1
8	2F	トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
9	1F	物置		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
10	1F	トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
11	1F	和室		LED	LEDシーリングライト 和風	6	1	6						
12	1F	台所		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
13	1F	台所		FL20	スクエア照明直付型	4	4	16	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16
14	1F	軒下		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
15	外	外壁		FL20	防犯灯 照度センサ付き	3	1	3	器具交換	IRLDBH10A-V3+BK-1	昼白色	1,050	8.1	3
16	外	外壁		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1

別紙2 LED照明仕様一覧表

⑩乾谷集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	玄関		IL40	吊り下げペンダント	1	2	2	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	2
2	1F	ホール		IL60	吊り下げペンダント	3	1	3	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	3
3	1F	湯沸室		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
4	1F	会議室		FL20	スクエア照明直付型	10	4	40	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	40
5	2F	階段		IL60	吊り下げペンダント	1	1	1	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	1
6	2F	ホール		IL60	吊り下げペンダント	1	1	1	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	1
7	2F	トイレ		IL40	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1
8	2F	ホール		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
9	2F	和室		FL20	スクエア照明直付型	3	4	12	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	12
10	外	軒下		EFD25EL	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	1
11	外	外壁		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
12	外	外周		LED	LED防犯灯	1	1	1						

⑪東畑集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	ホール	-	FPL36	スクエア照明埋込型	4	3	12	ランプ交換	LDCP36N/13/20B/DPT	昼白色	2,000	12.9	12
2	1F	廊下	-	FPL28	スクエア照明埋込型	4	2	8	器具交換	SQP-3N25-UK35-LI	昼白色	3,000	18.8	4
3	1F	和室	-	FCL30	シーリングライト 和風	2	1	2	器具交換	CL6D-S1	昼光色	3,300	26.4	2
4	1F	和室	-	FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
5	1F	湯沸室	-	FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
6	1F	湯沸室	-	FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
7	1F	会議室	-	FL40	蛍光灯代替器具	8	2	16	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16
8	1F	会議室	-	FL40	蛍光灯代替器具 非常灯兼用	3	2	6	器具交換	MY-BK450435C/NAHTN	昼白色	5,000	35.0	3
9	1F	会議室	-	FL40	蛍光灯代替器具	3	1	3	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
10	1F	玄関	-	ミニハロゲン60W	直付スポットライト	4	1	4	器具交換	LDR12N-W-V4+IR-AN-2557	昼白色	1,000	11.7	4
11	1F	コピー室	-	FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
12	1F	収納室	-	FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
13	1F	男子トイレ	-	FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
14	1F	男子トイレ	-	FL20	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
15	1F	女子トイレ	-	FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
16	1F	女子トイレ	-	FL20	蛍光灯代替器具	3	1	3	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	3
17	1F	多目的トイレ	-	FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
18	1F	多目的トイレ	-	FL20	蛍光灯代替器具	1	2	2	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
19	1F	調理室	-	FL40	蛍光灯代替器具	6	2	12	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
20	1F	調理室	-	FL40	蛍光灯代替器具 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	MY-VK450431C/NAHTN	昼白色	5,150	33.8	2
21	2F	階段	-	HF32	蛍光灯代替器具 非常灯兼用	2	1	2	器具交換	MY-BK425432C/NAHTN	昼白色	2,400	18.0	2
22	2F	ホール	-	FPL36	スクエア照明埋込型	6	3	18	ランプ交換	LDCP36N/13/20B/DPT	昼白色	2,000	12.9	18
23	2F	ホール	-	FPL28	スクエア照明埋込型	1	2	2	器具交換	SQP-3N25-UK35-LI	昼白色	3,000	18.8	1
24	2F	大広間	-	FL40	蛍光灯代替器具	23	2	46	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	46
25	2F	大広間	-	ミニハロゲン60W	レール型スポットライト	4	1	4	器具交換	DSL-5319WW	昼白色	760	8.1	4
26	2F	大広間	-	FL20	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4
27	2F	大広間	-	FL40	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
28	2F	湯沸室	-	FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
29	2F	湯沸室	-	FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
30	2F	女子トイレ	-	FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
31	2F	女子トイレ	-	FL20	蛍光灯代替器具	3	1	3	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	3
32	2F	男子トイレ	-	FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
33	2F	男子トイレ	-	FL20	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
34	外	外壁	-	FL20	蛍光灯代替器具	3	1	3	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	3
35	外	軒下	-	FDL27	埋込ダウンライト 防雨防湿型	4	1	4	器具交換	EL-WD01/3(102NM)AHN	昼白色	960	6.8	4
36	外	外周	-	HF400W	投光器	1	1	1	器具交換	LDRSP104N-110BS-I	昼白色	20,000	110.0	1

## 別紙2 LED照明仕様一覧表

⑯桜が丘一丁目集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	外	軒下		FDL27	埋込ダウンライト 防雨防湿型	3	1	3	器具交換	EL-WD01/3(102NM)AHN	昼白色	960	6.8	3
2	1F	集会室		FHT32	埋込ダウンライト	22	2	44	器具交換	DL14N8-15W7BW-D+LZA-90840E	昼白色	1,400	11.4	22
3	1F	集会室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
4	1F	玄関ホール		FML36	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL14N8-15W7BW-D+LZA-92433E	昼白色	1,400	11.4	2
5	1F	玄関ホール		FHD100	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	NNF81600KLT9	昼白色	3,840	37.0	4
6	1F	廊下		FDL27	埋込ダウンライト	7	1	7	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	7
7	1F	玄関ホール		FHD100	埋込ダウンライト	1	2	2	器具交換	NNF82600KLT9	昼白色	7,560	67.0	1
8	1F	玄関ホール		ミニクリプトン60W	埋込ダウンライト	8	1	8	ランプ交換	LDA6N-G-E17-6T8	昼白色	760	5.6	8
9	1F	玄関ホール		ミニハロゲン60W	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	SDL82003W-WW	白色	1,200	18.3	1
10	1F	集会室		ミニハロゲン60W	直付スポットライト	5	1	5	器具交換	LDR12N-W-V4+IR-AN-2557	昼白色	1,000	11.7	5
11	1F	多目的トイレ		ミニハロゲン60W	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL4N8-10W7BW-D+LZA-90300E	昼白色	400	3.4	1
12	1F	多目的トイレ		FPL9	角形ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
13	1F	女子トイレ		ミニハロゲン60W	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL4N8-10W7BW-D+LZA-90300E	昼白色	400	3.4	1
14	1F	女子トイレ		FPL9	角形ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
15	1F	男子トイレ		ミニハロゲン60W	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	DL4N8-10W7BW-D+LZA-90300E	昼白色	400	3.4	3
16	1F	男子トイレ		FPL9	角形ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
17	1F	湯沸室		HF32	蛍光灯代替器具	1	2	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
18	1F	湯沸室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
19	1F	和室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
20	1F	和室		FL23	蛍光灯代替器具	2	1	2	器具交換	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6.1	2
21	1F	廊下		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
22	外	倉庫		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
23	外	外周	-	EFD25EL	庭園灯	7	1	7	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	7
24	外	外壁		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1

⑰桜が丘二丁目集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	玄関ホール		FDL27	埋込ダウンライト	10	1	10	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	10
2	1F	和室		FPL55	スクエア照明埋込型	2	4	8	ランプ交換	LDCP55N/15/22B/DPT	昼白色	2,200	15.2	8
3	1F	和室		FL10	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG10T・N/5/75	昼白色	750	5.1	1
4	1F	台所		FPL55	スクエア照明埋込型	1	4	4	ランプ交換	LDCP55N/15/22B/DPT	昼白色	2,200	15.2	4
5	1F	男子トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
6	1F	男子トイレ		FML13	ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
7	1F	女子トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
8	1F	女子トイレ		FML13	ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
9	1F	階段下倉庫		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
10	2F	階段		IL40	半円ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	1
11	2F	階段		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	2
12	2F	ホール		FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1
13	2F	集会室		FL40	蛍光灯代替器具	10	1	10	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10
14	2F	集会室		FL40	蛍光灯代替器具	5	2	10	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10
15	2F	集会室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
16	外	外壁		FML13	ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
17	外	防水		FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	昼白色	850	7.3	1
18	外	外周		EFD25EL	庭園灯	2	1	2	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	2

## 別紙2 LED照明仕様一覧表

②桜が丘三丁目集会所				既設照明			LED照明							
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	軒下		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
2	1F	軒下		FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1
3	1F	台所		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
4	1F	台所		FL20	スクエア照明直付型	1	5	5	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	5
5	1F	和室		FL20	蛍光灯代替器具	15	1	15	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	15
6	1F	和室		FL10	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5.1	1
7	1F	和室		FL40	蛍光灯代替器具	5	1	5	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	5
8	1F	男子トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
9	1F	男子トイレ		FML13	ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
10	1F	女子トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
11	1F	女子トイレ		FML13	ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
12	1F	ホール		FDL27	埋込ダウンライト	9	1	9	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	9
13	1F	ホール		FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	昼白色	850	7.3	1
14	1F	階段下倉庫		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
15	2F	階段		IL40	半円ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	1
16	2F	階段		FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1
17	2F	ホール		FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1
18	2F	集会室		FL40	蛍光灯代替器具	11	1	11	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	11
19	2F	集会室		FL40	蛍光灯代替器具	4	2	8	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
20	外	外壁		FML13	ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
21	外	外壁		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1

②桜が丘四丁目集会所				既設照明			LED照明							
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	玄関ホール		FDL27	埋込ダウンライト	10	1	10	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	10
2	1F	湯沸室		FL20	スクエア照明直付型	1	5	5	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	5
3	2F	階段		IL40	半円ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	1
4	2F	階段		FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1
5	2F	ホール		FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1
6	2F	集会室		FL40	蛍光灯代替器具	10	1	10	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10
7	2F	集会室		FL40	蛍光灯代替器具	5	2	10	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10
8	2F	集会室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
9	外	外壁		FML13	ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1

②光台四丁目集会所				既設照明			LED照明							
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	玄関ホール		IL40	半円ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	1
2	1F	玄関ホール		HF200W	ボール灯	1	1	1	器具交換	GL1M50W08B-K5R7-GR-M	昼白色	6,500	51.0	1
3	1F	玄関ホール		FPL96	アッパーライト	2	2	4	ランプ交換	LDCP96N/45/67B	昼白色	6,700	45.0	4
4	2F	ホール		FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1
5	2F	階段		IL40	半円ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	2
6	2F	会議室		HF250W	吊り下げペンダント	6	1	6	器具交換	HXR205-100N-W-B-LI	昼白色	10,000	50.0	6
7	1F	廊下		ミニハロゲン60W	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL4N8-10W7BW-D+LZA-90300E	昼白色	400	3.4	2
8	1F	和室		FPL55	スクエア照明埋込型	1	4	4	ランプ交換	LDCP55N/15/22B/DPT	昼白色	2,200	15.2	4
9	1F	和室		FPL36	スクエア照明埋込型	1	3	3	ランプ交換	LDCP36N/13/20B/DPT	昼白色	2,000	12.9	3
10	1F	和室		FL40	蛍光灯代替器具	3	2	6	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
11	1F	トイレ前		ミニハロゲン60W	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL4N8-10W7BW-D+LZA-90300E	昼白色	400	3.4	1
12	1F	多目的トイレ		FCL30	丸形ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
13	1F	女子トイレ		FCL30	丸形ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
14	1F	男子トイレ		FCL30	丸形ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
15	1F	男子トイレ		FML13	ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
16	外	外壁		FML13	ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1

## 別紙2 LED照明仕様一覧表

㉓光台五丁目集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	ホール		FDL18	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	昼白色	850	7.3	5
2	1F	ホール		FL40	蛍光灯代替器具	3	1	3	器具交換	LX4-190-25L-TR40	電球色	2,350	13.6	3
3	1F	ホール		FDL27	埋込ダウンライト 非常灯兼用	3	1	3	器具交換	XNG1061WNKLE9+AE51240E	昼白色	880	7.6	3
4	1F	多目的トイレ		IL40	半円ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	1
5	1F	多目的トイレ		FPL9	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7.3	2
6	1F	女子トイレ		FPL9	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7.3	2
7	1F	男子トイレ		IL40	半円ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	1
8	1F	男子トイレ		FPL9	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7.3	2
9	1F	休憩室		FL40	蛍光灯代替器具	1	4	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
10	1F	休憩室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
11	1F	和室		FL40	蛍光灯代替器具 和風	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
12	1F	和室		FML27	埋込ダウンライト	10	1	10	器具交換	DL11N8-15W7BW-D+特注リニューアルプレート	昼白色	1,100	9.8	10
13	1F	和室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	器具交換	LX3-170-9L-CL20	電球色	900	6.1	1
14	1F	ホール		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
15	1F	階段下倉庫		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
16	2F	階段		IL40	埋込ダウンライト	3	1	3	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	3
17	2F	ホール		FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	昼白色	850	7.3	2
18	2F	会議室		FL40	蛍光灯代替器具	12	2	24	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24
19	2F	会議室		FL20	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
20	2F	会議室		FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	昼白色	850	7.3	1
21	2F	会議室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
22	外	外壁		FL20	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2

㉔光台六丁目集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	2F	集会室		FDL27	埋込ダウンライト	16	1	16	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	16
2	1F	廊下		FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	昼白色	850	7.3	2
3	1F	廊下		FDL27	埋込ダウンライト 非常灯兼用	3	1	3	器具交換	XNG1061WNKLE9+AE51240E	昼白色	880	7.6	3
4	1F	玄関		IL40	半円ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	2
5	1F	和室		FL20	スクエア照明埋込型	1	8	8	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8
6	1F	和室		FL20	スクエア照明埋込型	1	5	5	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	5
7	1F	和室		FL23	蛍光灯代替器具	1	1	1	器具交換	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6.1	1
8	1F	多目的トイレ		FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	昼白色	850	7.3	1
9	1F	女子トイレ		FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	昼白色	850	7.3	2
10	1F	女子トイレ		FPL9	角形ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
11	1F	男子トイレ		FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	昼白色	850	7.3	2
12	1F	男子トイレ		FPL9	角形ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
13	1F	湯沸室		FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
14	1F	湯沸室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
15	1F	倉庫		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
16	2F	階段		FDL27	階段通路誘導灯 扇形	2	1	2	器具交換	EL-WCH0601N/WAHN	昼白色	630	8.2	2
17	2F	階段		FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	昼白色	850	7.3	1
18	2F	階段		FDL27	埋込ダウンライト 非常灯兼用	1	1	1	器具交換	XNG1061WNKLE9+AE51240E	昼白色	880	7.6	1
19	外	外壁		FML13	ブラケット	2	1	2	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	2
20	外	外周		FDL13	庭園灯	1	1	1	ランプ交換	LDA7N-G-6T8+GX10QE26	昼白色	810	7.1	1
21	外	外周		FPL9	角形ブラケット	3	1	3	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	3

## 別紙2 LED照明仕様一覧表

㊸光台七丁目集会所				既設照明				LED照明						
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	外	外壁		FPL9	角形ブラケット	2	1	2	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	2
2	1F	軒下		FL40	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LDGF40T・N/17/25P	昼白色	2,500	16.8	1
3	1F	廊下		FDL27	埋込ダウンライト	11	1	11	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	11
4	1F	休憩室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
5	1F	休憩室		FL20	スクエア照明直付型	1	5	5	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	5
6	1F	和室		FL20	蛍光灯代替器具	15	1	15	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	15
7	1F	和室		FL40	蛍光灯代替器具	5	1	5	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	5
8	1F	和室		FL10	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5.1	1
9	1F	男子トイレ		FL10	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5.1	1
10	1F	男子トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
11	1F	女子トイレ		FL10	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5.1	1
12	1F	女子トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
13	1F	階段下倉庫		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
14	2F	階段		IL40	半円ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	1
15	2F	ホール		FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1
16	2F	集会室		FL40	蛍光灯代替器具	11	1	11	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	11
17	2F	集会室		FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
18	2F	集会室		ミニハロゲン60W	埋込ユニバーサルダウンライト	1	1	1	器具交換	UV8N8-10L3W-D+LZA-90300E	昼白色	850	7.4	1

㊸光台八丁目集会所				既設照明				LED照明						
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	外	外周		ミニハロゲン60W	直付スポットライト	15	1	15	器具交換	LDR12L-W-V4+IR-AN-2557	電球色	1,000	11.7	15
2	外	軒下		FML13	ブラケット	4	1	4	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	4
3	1F	和室		FCL30	シーリングライト 和風	2	1	2	器具交換	CL6D-S1	昼光色	3,300	26.4	2
4	1F	和室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
5	1F	廊下		FPL27	スクエア照明埋込型	8	2	16	器具交換	DL18N8-15W7BW-D+特注リニューアルプレート	昼白色	1,800	14.6	8
6	1F	廊下		FDL27	埋込ダウンライト	6	1	6	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	6
7	1F	集会所		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	2
8	1F	集会所		HF32	蛍光灯代替器具	4	1	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
9	1F	集会所		FL40	蛍光灯代替器具	16	1	16	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16
10	1F	集会所		FL20	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
11	1F	集会所		HID700W	角形投光器	3	1	3	器具交換	FLS-80W-W-K5-R7-W-H+FA17/W	昼白色	12,300	80.0	3
12	1F	休憩室		HF32	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
13	1F	休憩室		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1
14	1F	男子トイレ		IL40	半円ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	1
15	1F	男子トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	3
16	1F	多目的トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	2
17	1F	女子トイレ		IL40	半円ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	1
18	1F	女子トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	2
19	1F	女子トイレ		IL40	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1
20	外	外周		FDL13	庭園灯	3	1	3	ランプ交換	LDA7N-G-6T8+GX10QE26	昼白色	810	7.1	3

## 別紙2 LED照明仕様一覧表

⑦光台九丁目集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	廊下	-	FL40	蛍光灯代替器具	10	1	10	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10
2	1F	軒下		FDL27	埋込ダウンライト 防雨防湿型	2	1	2	器具交換	EL-WD01/3(102NM)AHN	昼白色	960	6.8	2
3	外	外壁		FL20	蛍光灯代替器具	5	1	5	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	5
4	1F	集会室1		FPL36	スクエア照明埋込型	4	3	12	ランプ交換	LDCP36N/13/20B/DPT	昼白色	2,000	12.9	12
5	1F	集会室2		FPL36	スクエア照明埋込型	4	3	12	ランプ交換	LDCP36N/13/20B/DPT	昼白色	2,000	12.9	12
6	1F	集会室3		FPL36	スクエア照明埋込型	4	3	12	ランプ交換	LDCP36N/13/20B/DPT	昼白色	2,000	12.9	12
7	1F	廊下		FDL27	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	3
8	1F	湯沸室		FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
9	1F	湯沸室		FL15	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG15T・N/7/110	昼白色	1,100	7.0	1
10	1F	倉庫		FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
11	1F	多目的トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1
12	1F	女子トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	2
13	1F	女子トイレ		IL40	半田ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	2
14	1F	男子トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	3
15	1F	男子トイレ		IL40	半田ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	1
16	1F	集会室1		FL40	蛍光灯代替器具	12	1	12	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
17	外	外壁		IL40	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1
18	外	外周		HF200W	ポール灯	2	1	2	器具交換	GL1M50W08B-K5R7-GR-M	昼白色	6,500	51.0	2
19	外	外周		HF32	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
20	外	外周		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
21	外	外周		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1

⑧精華台一丁目集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	玄関ホール		IL60	シャンデリア	1	8	8	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	8
2	1F	玄関ホール		EFD25EL	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	2
3	1F	集会所		FL40	蛍光灯代替器具	14	2	28	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	28
4	1F	湯沸室		FCL30,40	シーリングライト	1	1	1	器具交換	CL8D-S1	昼光色	4,000	30.7	1
5	1F	湯沸室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
6	1F	湯沸室		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
7	1F	集会所		FL40	蛍光灯代替器具	1	2	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
8	1F	廊下		ミニハロゲン60W	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	DL4N8-10W7BW-D+LZA-90300E	昼白色	400	3.4	4
9	1F	和室		LED	LEDシーリングライト 和風	1	1	1						
10	1F	和室		FCL30	シーリングライト 和風	1	1	1	器具交換	CL6D-S1	昼光色	3,300	26.4	1
11	1F	多目的トイレ		FCL30	丸形ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
12	1F	多目的トイレ		ミニクリプトン60W	ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	LDA6N-G-E17-6T8	昼白色	760	5.6	1
13	1F	男子トイレ		FCL30	丸形ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
14	1F	男子トイレ		ミニクリプトン60W	ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	LDA6N-G-E17-6T8	昼白色	760	5.6	1
15	1F	女子トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	2	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
16	1F	女子トイレ		ミニクリプトン60W	ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	LDA6N-G-E17-6T8	昼白色	760	5.6	1
17	外	外周		EFD25EL	庭園灯	2	1	2	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	2
18	外	軒下		FDL27	埋込ダウンライト 防雨防湿型	2	1	2	器具交換	EL-WD01/3(102NM)AHN	昼白色	960	6.8	2
19	外	外壁		FML13	ブラケット	1	1	1	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1

## 別紙2 LED照明仕様一覧表

㉘精華台二丁目集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	玄関ホール		ミニクリプトン60W	埋込ダウンライト	7	1	7	ランプ交換	LDA6N-G-E17-6T8	昼白色	760	5.6	7
2	1F	玄関ホール		FML13	ブラケット	4	1	4	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	4
3	1F	和室		FCL30	シーリングライト 和風	2	1	2	器具交換	CL6D-S1	昼光色	3,300	26.4	2
4	1F	倉庫		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
5	1F	男子トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
6	1F	男子トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
7	1F	女子トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
8	1F	女子トイレ		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
9	1F	多目的トイレ		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
10	1F	会議室		FL40	蛍光灯代替器具	6	2	12	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
11	1F	会議室		HF32	蛍光灯代替器具	6	2	12	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
12	1F	会議室		ミニハロゲン60W	直付スポットライト	4	1	4	器具交換	LDR12N-W-V4+IR-AN-2557	昼白色	1,000	11.7	4
13	1F	湯沸室		FL40	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
14	外	外壁		FML13	ブラケット	3	1	3	器具交換	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	昼白色	1,200	10.0	3
15	外	軒下		ミニハロゲン60W	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	DL4N8-10W7BW-D+LZA-90300E	昼白色	400	3.4	5
16	外	軒下		FML13	ブラケット 人感センサ付	2	1	2	器具交換	EL-V0503L1LN	電球色	560	8.5	2

㉙精華台三丁目集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	玄関ホール		FDL27	埋込ダウンライト	10	1	10	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	10
2	1F	和室		FCL30	シーリングライト 和風	2	1	2	器具交換	CL6D-S1	昼光色	3,300	26.4	2
3	1F	和室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
4	1F	玄関ホール		IL60	シャンデリア	1	6	6	ランプ交換	LDA6N-G-E17-6T8	昼白色	760	5.6	6
5	1F	湯沸室		FL40	蛍光灯代替器具	2	2	4	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
6	1F	湯沸室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
7	1F	湯沸室		FL40	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
8	1F	集会室		FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	2
9	1F	集会室		FL40	蛍光灯代替器具	10	2	20	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	20
10	1F	集会室		FL40	蛍光灯代替器具	1	2	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
11	1F	多目的トイレ		FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1
12	1F	男子トイレ		ミニハロゲン60W	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL4N8-10W7BW-D+LZA-90300E	昼白色	400	3.4	2
13	1F	男子トイレ		IL40	角形ブラケット	1	2	2	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	2
14	1F	女子トイレ		ミニハロゲン60W	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	DL4N8-10W7BW-D+LZA-90300E	昼白色	400	3.4	2
15	1F	女子トイレ		IL40	角形ブラケット	2	2	4	ランプ交換	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	4
16	外	外壁		ミニハロゲン60W	直付スポットライト	2	1	2	器具交換	LDR12N-W-V4+IR-AN-2557	昼白色	1,000	11.7	2
17	外	軒下		FDL27	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	3
18	外	外周		FDL13	庭園灯	3	1	3	ランプ交換	LDA7N-G-6T8+GX10QE26	昼白色	810	7.1	3
19	外	外周		EFD25EL	庭園灯	1	1	1	ランプ交換	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	1

㉚精華台四丁目集会所				既設照明					LED照明					
NO	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	参考品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	玄関ホール		FDL27	埋込ダウンライト	14	1	14	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	14
2	1F	調理室		FL40	蛍光灯代替器具	2	1	2	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
3	1F	調理室		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
4	1F	集会所		FL40	蛍光灯代替器具	16	2	32	ランプ交換	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	32
5	1F	集会所		FL20	蛍光灯代替器具	1	1	1	ランプ交換	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
6	1F	和室		FCL30	シーリングライト 和風	2	1	2	器具交換	CL6D-S1	昼光色	3,300	26.4	2
7	1F	多目的トイレ		ミニクリプトン60W	埋込ダウンライト	1	1	1	ランプ交換	LDA6N-G-E17-6T8	昼白色	760	5.6	1
8	1F	女子トイレ		ミニクリプトン60W	埋込ダウンライト	2	1	2	ランプ交換	LDA6N-G-E17-6T8	昼白色	760	5.6	2
9	1F	男子トイレ		ミニクリプトン60W	埋込ダウンライト	2	1	2	ランプ交換	LDA6N-G-E17-6T8	昼白色	760	5.6	2
10	外	軒下		FDL27	埋込ダウンライト 防雨防湿型	8	1	8	器具交換	EL-WD01/3(102NM)AHN	昼白色	960	6.8	8

